


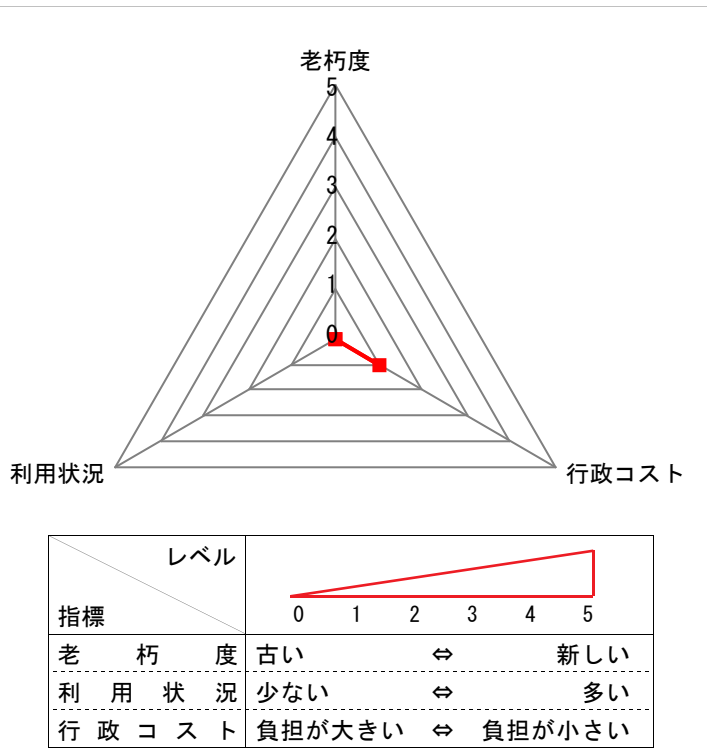
公共施設概要

H23年度

施設コード	11083	
施設分類	1. 基盤施設	施設グループ 11. その他公園

1. 施設概要					2. 施設写真			
施設データ	施設名	よしうみバラ公園						
	所在地	今治市吉海町福田 1 2 9 2 番地						
	管理担当課	都市建設部	公園緑地課					
	施設の運営方法	直営						
	設置目的（根拠条例等）							
公園の健全な発達を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。								
(今治市公園条例)								
建物土地データ	主体構造		階層	階建て	延床面積 (㎡)		敷地面積 (㎡)	18,669.98
	経過年数 (建設年月日)	19年 (1993/06/06)	耐用年数	年	避難場所指定の有無	無	バリアフリー対応実施の有無	無
	建物（施設）名	建物ごとの部屋（機能）名		主な用途		開館時間	使用料の有・無	
	公園	広場				0:00 ~ 24:00	有	
		便所		便所		0:00 ~ 24:00	無	
		便所		便所		0:00 ~ 24:00	無	
		便所		便所		0:00 ~ 24:00	無	
			他の部屋（機能）数 :		1			
利用状況	単 位 / 年 度				平成21年度	平成22年度	平成23年度	
	利 用 件 数				回 (件)			
	延 べ 利 用 人 数				人			
	実 利 用 人 数				人			
	収 入				千円	34	38	34
支 出				千円	8,979	7,813	6,270	
行政コスト (支出-収入)				千円	8,945	7,775	6,236	
運営コスト	1単位当たりコスト (支出/単位)	単位 (開園日数365日)		円	24,600	21,405	17,178	
	1人当たりコスト (支出/単位)	単位		円				

3. 指標



指標（名）	レベル
老朽度	0
利用状況	0
行政コスト	1

総合評価（観点別評価）		
観点	観点別評価結果	総合評価
代替性	B	D
有効性	C	
効率性	D	
PR性	C	

総合評価コメント		
施設の用途変更を含め市が保有する必要があるかを検証し、施設の設置目的や財産の用途の変更など、有効活用策を検討すべき施設		

(備考) 空欄となっている項目については、該当するデータがない、または現在データの集計・把握をしておりません。
 なお、各項目の施設の詳細データにつきましては、施設詳細にてご確認ください。