


3. 指標

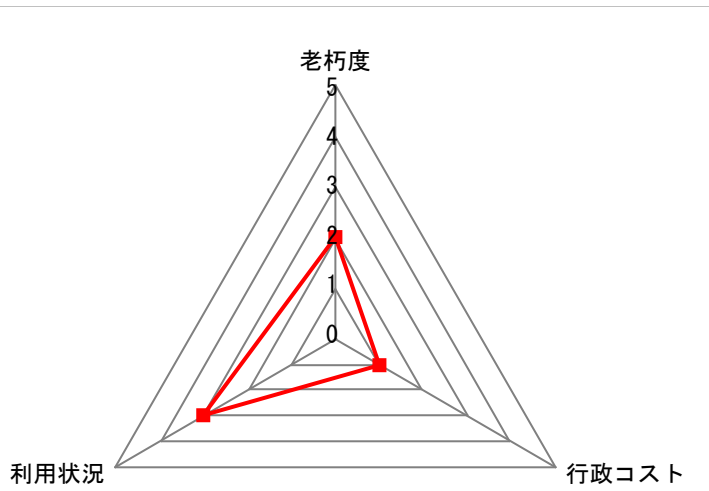

| 指標 \ レベル | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------|--------|---|---|---|--------|---|
| 老 朽 度 | 古い | | ⇔ | | 新しい | |
| 利 用 状 況 | 少ない | | ⇔ | | 多い | |
| 行 政 コ ス ト | 負担が大きい | | ⇔ | | 負担が小さい | |

| 指標 (名) | レベル |
|--------|-----|
| 老朽度 | 2 |
| 利用状況 | 3 |
| 行政コスト | 1 |


| 総合評価 (観点別評価) | | |
|--------------|---------|------|
| 観点 | 観点別評価結果 | 総合評価 |
| 代替性 | B | C |
| 有効性 | B | |
| 効率性 | C | |
| PR性 | A | |

総合評価コメント

管理運営主体の変更をはじめとした抜本的な管理運営方法を見直した上で存続

(備考) 空欄となっている項目については、該当するデータがない、または現在データの集計・把握をしておりません。
 なお、各項目の施設の詳細データにつきましては、施設詳細にてご確認ください。

3. 指標

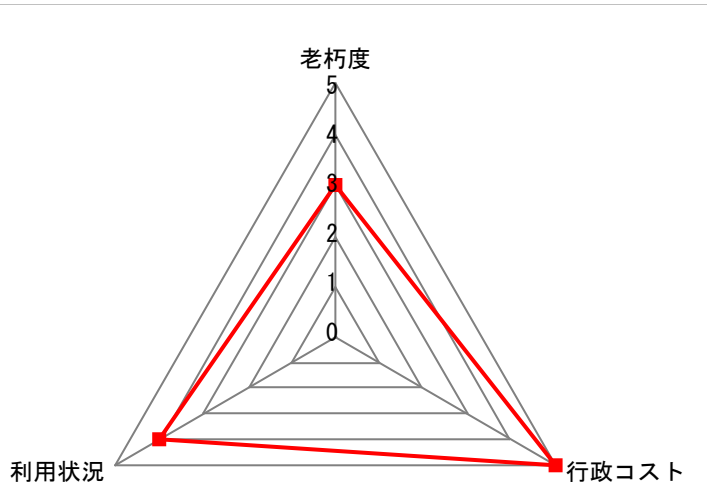

| 指標（名） | レベル |
|-------|-----|
| 老朽度 | 3 |
| 利用状況 | 4 |
| 行政コスト | 5 |

| 総合評価（観点別評価） | | |
|-------------|---------|------|
| 観点 | 観点別評価結果 | 総合評価 |
| 代替性 | B | C |
| 有効性 | B | |
| 効率性 | C | |
| PR性 | C | |

| レベル | 0 1 2 3 4 5 | |
|-------|-------------|--------|
| 老朽度 | 古い | 新しい |
| 利用状況 | 少ない | 多い |
| 行政コスト | 負担が大きい | 負担が小さい |

総合評価コメント


管理運営主体の変更をはじめとした抜本的な管理運営方法を見直した上で存続

(備考) 空欄となっている項目については、該当するデータがない、または現在データの集計・把握をしておりません。
 なお、各項目の施設の詳細データにつきましては、施設詳細にてご確認ください。


公共施設概要

H23年度

| | | |
|-------|-----------|-----------------|
| 施設コード | 32003 | |
| 施設分類 | 4. 産業振興施設 | 施設グループ 32. 温浴施設 |

| 1. 施設概要 | | | | 2. 施設写真 | | | | |
|---|-------------------|------------------|-------------|---|-----------|---------------|---------------|----------|
| 施設データ | 施設名 | 今治市多々羅温泉 | |  | | | | |
| | 所在地 | 今治市上浦町井口7848番地1 | | | | | | |
| | 管理担当課 | 産業部 | 観光課 | | | | | |
| | 施設の運営方法 | その他（指定管理） | | | | | | |
| | 設置目的（根拠条例等） | | | | | | | |
| 市民の福祉の向上と健康の増進を図り、憩いと交流の場として親しまれる施設とするため。 （今治市多々羅温泉条例） | | | | | | | | |
| 建物土地データ | 主体構造 | 木造 | 階層 | 1階建て | 延床面積 (㎡) | 528.03 | 敷地面積 (㎡) | 3,437.10 |
| | 経過年数 (建設年月日) | 17年 (1995/03/31) | 耐用年数 | 12年 | 避難場所指定の有無 | 無 | バリアフリー対応実施の有無 | 有 |
| | 建物（施設）名 | 建物ごとの部屋（機能）名 | | 主な用途 | | 開館時間 | 使用料の有・無 | |
| | 多々羅温泉 | 男子浴場 | | 浴場 | | 10:00 ~ 19:30 | 無 | |
| | | 女子浴場 | | 浴場 | | 10:00 ~ 19:30 | 有 | |
| | | 談話室 | | 休憩 | | 10:00 ~ 20:00 | 無 | |
| | | トレーニング室 | | 休憩・マッサージ | | 10:00 ~ 20:00 | 無 | |
| | | | 他の部屋（機能）数 : | | 3 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 他の部屋（機能）数 : | | | | | | |
| | | 他の建物（施設）数 : | | 0 | | | | |
| 利用状況 | 単 位 / 年 度 | | | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | | |
| | 利 用 件 数 | | | 回 (件) | 60,070 | 57,095 | 60,204 | |
| | 延 べ 利 用 人 数 | | | 人 | 60,070 | 57,095 | 60,204 | |
| 実 利 用 人 数 | | | 人 | | | | | |
| 運営コスト | 収 入 | | | 千円 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 出 | | | 千円 | 10,103 | 8,773 | 7,400 | |
| | 行政コスト (支出-収入) | | | 千円 | 10,103 | 8,773 | 7,400 | |
| | 1単位当たりコスト (支出/単位) | 単位 (開館日(313日)) | | 円 | 32,280 | 28,029 | 23,642 | |
| | 1人当たりコスト (支出/単位) | 単位 (延べ利用者数) | | 円 | 168 | 154 | 123 | |

3. 指標

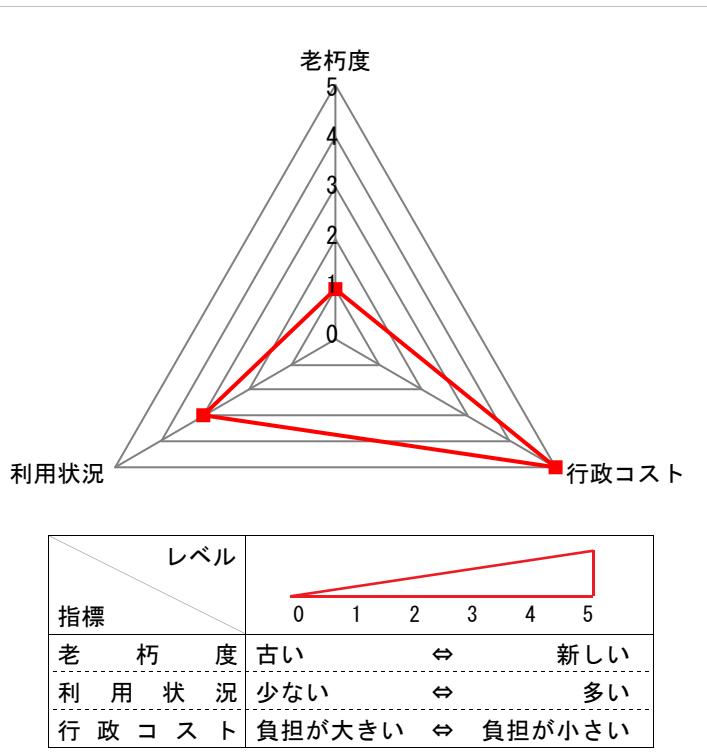

| 指標（名） | レベル |
|-------|-----|
| 老朽度 | 1 |
| 利用状況 | 3 |
| 行政コスト | 5 |

| 総合評価（観点別評価） | | |
|-------------|---------|------|
| 観点 | 観点別評価結果 | 総合評価 |
| 代替性 | C | D |
| 有効性 | B | |
| 効率性 | D | |
| PR性 | D | |


| 総合評価コメント | |
|---|--|
| 施設の用途変更を含め市が保有する必要があるかを検証し、施設の設置目的や財産の用途の変更など、有効活用策を検討すべき施設 | |

(備考) 空欄となっている項目については、該当するデータがない、または現在データの集計・把握をしておりません。
 なお、各項目の施設の詳細データにつきましては、施設詳細にてご確認ください。


公共施設概要

H23年度

| | | |
|-------|-----------|-----------------|
| 施設コード | 32004 | |
| 施設分類 | 4. 産業振興施設 | 施設グループ 32. 温浴施設 |

| 1. 施設概要 | | | | 2. 施設写真 | | | | |
|--|----------------------|--------------------------------------|---------------|---|---------------|----------|-------------------|----------|
| 施設データ | 施設名 | 今治市大三島海洋温浴館及び農村交流館（マーレ・グ ラッシア大三島） | |  | | | | |
| | 所在地 | 今治市大三島町宮浦5902番地 | | | | | | |
| | 管理担当課 | 産業部 | 観光課 | | | | | |
| | 施設の運営方法 | その他（指定管理） | | | | | | |
| | 設置目的（根拠条例等） | | | | | | | |
| 市民の福祉の向上と健康の増進を図り、併せて市の産業と観光振興に寄与 に資するため。 （今治市大三島海洋温浴館及び農村交流館条例） | | | | | | | | |
| 建物土地データ | 主体構造 | 鉄骨鉄筋コンク リート造 | 階層 | 1階建て | 延床面積 (㎡) | 1,646.93 | 敷地面積 (㎡) | 6,558.30 |
| | 経過年数 (建設年月日) | 11年 (2001/02/01) | 耐用年数 | 31年 | 避難場所 指定の有無 | 無 | バリアフリー 対応実施の有無 | 有 |
| | 建物（施設）名 | 建物ごとの 部屋（機能）名 | 主な用途 | | | 開館時間 | 使用料の 有・無 | |
| | 海洋温浴館 | 男子浴場 | 浴用 | | | | 10:00 ~ 21:00 | 有 |
| | | 女子浴場 | 浴用 | | | | 10:00 ~ 21:00 | 有 |
| | | 男子更衣室 | 更衣 | | | | 10:00 ~ 21:00 | 有 |
| | | 女子更衣室 | 更衣 | | | | 10:00 ~ 21:00 | 有 |
| | 他の部屋（機能）数 : | | 1 | | | | | |
| | 農村交流館 | 健康増進室 | マッサージ | | | | 10:00 ~ 21:00 | 無 |
| | | 多目的交流室 | 休憩・売店 | | | | 10:00 ~ 21:00 | 無 |
| 研修室A | | 会議・講習 | 10:00 ~ 21:00 | | | | 有 | |
| 研修室B | | 会議・講習 | 10:00 ~ 21:00 | | | | 有 | |
| 他の部屋（機能）数 : | | 5 | | | | | | |
| 他の建物（施設）数 : | | 0 | | | | | | |
| 利用状況 | 単 位 / 年 度 | | | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | | |
| | 利 用 件 数 | | | 回（件） | 151,184 | 136,916 | 132,213 | |
| | 延 べ 利 用 人 数 | | | 人 | 151,184 | 136,916 | 132,213 | |
| | 実 利 用 人 数 | | | 人 | | | | |
| 運営コスト | 収 入 | | | 千円 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 出 | | | 千円 | 45,615 | 36,644 | 36,406 | |
| | 行政コスト（支出-収入） | | | 千円 | 45,615 | 36,644 | 36,406 | |
| | 1単位当たりコスト (支出/単位) | 単位（開館日（365日）） | | 円 | 124,973 | 100,395 | 99,743 | |
| | 1人当たりコスト (支出/単位) | 単位（延べ利用人数） | | 円 | 302 | 268 | 276 | |

3. 指標

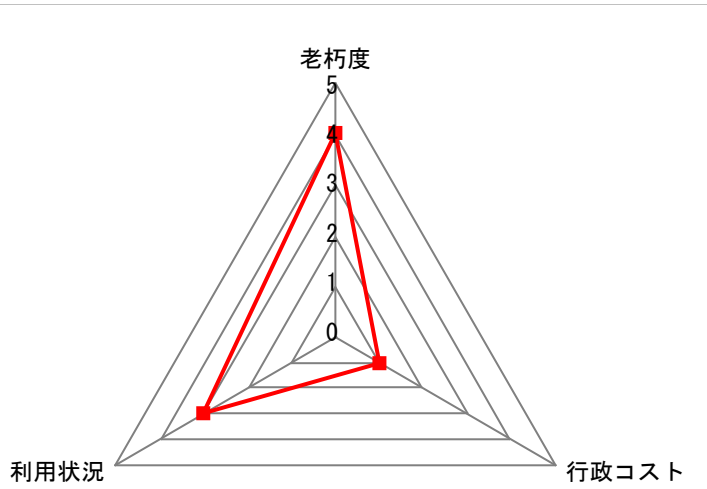

| 指標（名） | レベル |
|-------|-----|
| 老朽度 | 4 |
| 利用状況 | 3 |
| 行政コスト | 1 |

| 総合評価（観点別評価） | | |
|-------------|---------|------|
| 観点 | 観点別評価結果 | 総合評価 |
| 代替性 | B | C |
| 有効性 | B | |
| 効率性 | D | |
| PR性 | D | |

| レベル | 0 1 2 3 4 5 | |
|-------|-------------|--------|
| 老朽度 | 古い | 新しい |
| 利用状況 | 少ない | 多い |
| 行政コスト | 負担が大きい | 負担が小さい |

総合評価コメント

管理運営主体の変更をはじめとした抜本的な管理運営方法を見直した上で存続

(備考) 空欄となっている項目については、該当するデータがない、または現在データの集計・把握をしておりません。
 なお、各項目の施設の詳細データにつきましては、施設詳細にてご確認ください。