

公共施設概要

H30年度 (2018年度)

施設コード	17001	
施設分類	2. 文教施設	施設グループ 17. 美術館

1. 施設概要	2. 施設写真
---------	---------


施設データ	施設名称	今治市河野美術館		
	所在地	今治市旭町1丁目4番地8		
	管理担当課	教育委員会事務局	文化振興課	
	施設の運営方法	その他（指定管理）		
	設置目的（根拠条例等）			
	学術文化に関する資料を広く公衆の観覧に供し、あわせて調査研究並びに保存顕彰に努め、文化芸術の振興に寄与する。  （今治市河野美術館条例及び施行規則）			



建物土地データ	主体構造	鉄筋コンクリート造	階層	4階建て	延床面積 (m <sup>2</sup> )	2,823.42	敷地面積 (m <sup>2</sup> )	2,859.25
	経過年数 (建設年月日)	51年 (1967/11/30)	耐用年数	50年	避難場所指定の有無	無	バリアフリー対応実施の有無	有
	建物（施設）名	建物ごとの部屋（機能）名		主な用途			開館時間	使用料の有・無
	今治市河野美術館	講演室		貸会場			9:00 ~ 17:00	有
		会議室		貸会場			9:00 ~ 17:00	有
		第1展示室		貸会場			9:00 ~ 17:00	有
		第2展示室		貸会場			9:00 ~ 17:00	有
	他の部屋（機能）数 :				4			
他の建物（施設）数 :				0				

利用状況	単 位 / 年 度				平成28年度	平成29年度	平成30年度	
	利 用 件 数				回 (件)	971	1,110	1,478
	延 べ 利 用 人 数				人	37,936	35,822	33,697
運営コスト	実 利 用 人 数				人			
	収 入				千円	0	0	0
	支 出				千円	40,919	41,939	45,291
	行政コスト (支出-収入)				千円	40,919	41,939	45,291
	1単位当たりコスト (支出/単位)	単位 (開館日数)			円	130,732	134,420	145,163
1人当たりコスト (支出/単位)	単位 (延べ利用人数)			円	1,079	1,171	1,344	

### 3. 指標

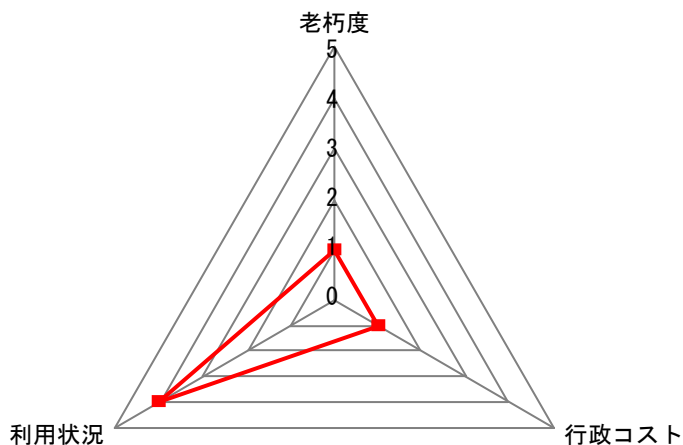

指標 \ レベル	0	1	2	3	4	5
老 朽 度	古い					新しい
利 用 状 況	少ない					多い
行 政 コ ス ト	負担が大きい					負担が小さい

指標 (名)	レベル
老朽度	1
利用状況	4
行政コスト	1

総合評価 (観点別評価)		
観点	観点別評価結果	総合評価
代替性	B	C-
有効性	C	
効率性	C	
PR性	C	
市民参画	D	

#### 総合評価コメント

管理運営主体の変更をはじめとした運営方法を抜本的に見直したうえで存続、併せて老朽度に鑑みて移転・統合を検討すべき施設

(備考) 空欄となっている項目については、該当するデータがない、または現在データの集計・把握をしておりません。  
 なお、各項目の施設の詳細データにつきましては、施設詳細にてご確認ください。

公共施設概要

H30年度（2018年度）

施設コード	17002
施設分類	2. 文教施設
施設グループ	17. 美術館

1. 施設概要	2. 施設写真
---------	---------


施設データ	施設名称	今治市玉川近代美術館（徳生記念館）	
	所在地	今治市玉川町大野甲86番地4	
	管理担当課	教育委員会事務局	文化振興課
	施設の運営方法	直営	
	設置目的（根拠条例等）		
文化芸術に関する収蔵資料を広く公衆の観覧に供し、併せて収蔵品の保存顕彰に努め文化芸術の振興に寄与する。			
（今治市玉川近代美術館条例及び施行規則）			



建物土地データ	主体構造	鉄骨鉄筋コンクリート造	階層	2階建て	延床面積 (㎡)	642.62	敷地面積 (㎡)	2,512.29
	経過年数 (建設年月日)	32年 (1986/11/30)	耐用年数	50年	避難場所指定の有無	無	バリアフリー対応実施の有無	無
	建物（施設）名	建物ごとの部屋（機能）名		主な用途			開館時間	使用料の有・無
	美術館	展示室		展示			9:00 ~ 17:00	無
		収蔵庫		絵画等収蔵			9:00 ~ 17:00	無
		ホール		休憩			9:00 ~ 17:00	無
		トイレ		トイレ			9:00 ~ 17:00	無
			他の部屋（機能）数 : 3					
		他の部屋（機能）数 :						
		他の建物（施設）数 : 0						

利用状況	単 位 / 年 度		平成28年度	平成29年度	平成30年度	
	利 用 件 数		回（件）			
	延 べ 利 用 人 数		人	4,424	3,852	2,756
運営コスト	実 利 用 人 数		人			
	収 入		千円	1,356	1,021	827
	支 出		千円	13,070	14,305	16,385
	行政コスト（支出-収入）		千円	11,714	13,284	15,558
	1単位当たりコスト（支出/単位）	単位（開館日数）	円	46,184	49,328	57,091
	1人当たりコスト（支出/単位）	単位（延べ利用人数）	円	2,954	3,714	5,945

### 3. 指標

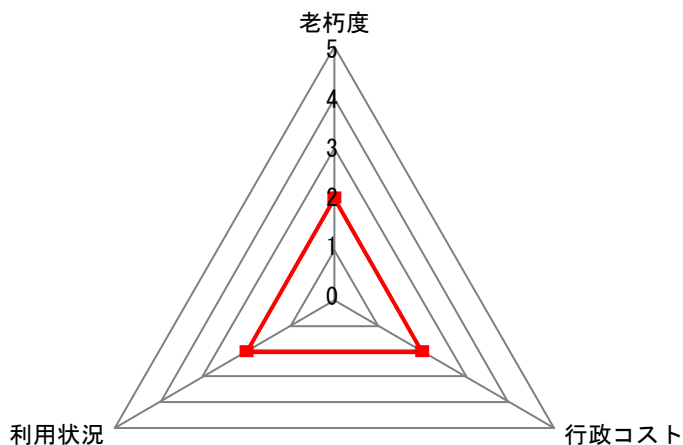

指標	レベル
老 朽 度	古い ⇔ 新しい
利 用 状 況	少ない ⇔ 多い
行 政 コ ス ト	負担が大きい ⇔ 負担が小さい

指標 (名)	レベル
老朽度	2
利用状況	2
行政コスト	2

総合評価 (観点別評価)		
観点	観点別評価結果	総合評価
代替性	B	C
有効性	B	
効率性	D	
PR性	C	
市民参画	C	

#### 総合評価コメント


管理運営主体の変更をはじめとした運営方法を抜本的に見直したうえで存続

(備考) 空欄となっている項目については、該当するデータがない、または現在データの集計・把握をしておりません。  
 なお、各項目の施設の詳細データにつきましては、施設詳細にてご確認ください。


公共施設概要

H30年度（2018年度）

施設コード	17004
施設分類	2. 文教施設
施設グループ	17. 美術館

1. 施設概要					2. 施設写真			
施設データ	施設名称	今治市大三島美術館本館						
	所在地	今治市大三島町宮浦9099番地1						
	管理担当課	教育委員会事務局	文化振興課					
	施設の運営方法	直営						
設置目的（根拠条例等）								
文化芸術に関する収蔵資料を広く公衆の観覧に供し、併せて収蔵品の保存顕彰に努め文化芸術の振興に寄与する。								
(今治市大三島美術館条例及び施行規則)								
建物土地データ	主体構造	鉄筋コンクリート造	階層	1階建て	延床面積 (㎡)	1,109.61	敷地面積 (㎡)	1,345.66
	経過年数 (建設年月日)	33年 (1986/07/01)	耐用年数	50年	避難場所指定の有無	無	バリアフリー対応実施の有無	有
	建物（施設）名	建物ごとの部屋（機能）名		主な用途		開館時間	使用料の有・無	
	美術館	大展示室		美術品展示		9:00 ~ 17:00	有	
		小展示室		美術品展示		9:00 ~ 17:00	有	
		収蔵庫1		収蔵作品保管		9:00 ~ 17:00	無	
		事務室		美術館管理運営事務		9:00 ~ 17:00	無	
		他の部屋（機能）数 :		6				
		他の建物（施設）数 :		0				
	利用状況	単 位 / 年 度				平成28年度	平成29年度	平成30年度
利 用 件 数				回 (件)				
延 べ 利 用 人 数				人	4,789	4,988	4,328	
実 利 用 人 数				人				
運営コスト	収 入				千円	1,553	1,859	1,377
	支 出				千円	15,403	16,576	15,561
	行政コスト (支出-収入)				千円	13,850	14,717	14,184
	1単位当たりコスト (支出/単位)	単位 (開館日数)		円	51,343	55,811	53,658	
	1人当たりコスト (支出/単位)	単位 (延べ利用人数)		円	3,216	3,323	3,595	

### 3. 指標

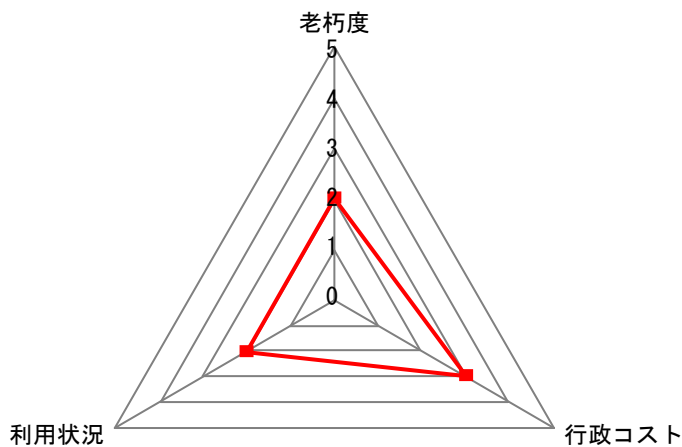

指標 \ レベル	0	1	2	3	4	5
老 朽 度	古い					新しい
利 用 状 況	少ない					多い
行 政 コ ス ト	負担が大きい					負担が小さい

指標 (名)	レベル
老朽度	2
利用状況	2
行政コスト	3

総合評価 (観点別評価)		
観点	観点別評価結果	総合評価
代替性	B	C
有効性	B	
効率性	D	
PR性	C	
市民参画	D	

#### 総合評価コメント

管理運営主体の変更をはじめとした運営方法を抜本的に見直したうえで存続

(備考) 空欄となっている項目については、該当するデータがない、または現在データの集計・把握をしておりません。  
 なお、各項目の施設の詳細データにつきましては、施設詳細にてご確認ください。


公共施設概要

H30年度（2018年度）

施設コード	17005		
施設分類	2. 文教施設	施設グループ	17. 美術館

1. 施設概要					2. 施設写真				
施設データ	施設名称	大三島美術館別館（ところミュージアム大三島）							
	所在地	今治市大三島町浦戸2362番地3							
	管理担当課	教育委員会事務局	文化振興課						
	施設の運営方法	直営							
	設置目的（根拠条例等）								
文化芸術に関する収蔵資料を広く公衆の観覧に供し、併せて収蔵品の保存顕彰に努め文化芸術の振興に寄与する。									
(今治市大三島美術館条例及び施行規則)									
建物土地データ	主体構造	鉄筋コンクリート造	階層	1階建て	延床面積 (㎡)	356.84	敷地面積 (㎡)	3,433.00	
	経過年数 (建設年月日)	16年 (2003/10/01)	耐用年数	50年	避難場所指定の有無	無	バリアフリー対応実施の有無	無	
	建物（施設）名	建物ごとの部屋（機能）名		主な用途			開館時間	使用料の有・無	
	美術館	展示室		美術館受付・美術品展示			9:00 ~ 17:00	有	
			他の部屋（機能）数 :		0				
利用状況	単 位 / 年 度				平成28年度	平成29年度	平成30年度		
	利 用 件 数				回 (件)				
	延 べ 利 用 人 数				人	10,686	9,879	8,700	
	実 利 用 人 数				人				
	収 入				千円	2,368	3,130	2,653	
運営コスト	支 出				千円	3,290	6,527	3,525	
	行政コスト (支出-収入)				千円	922	3,397	872	
	1単位当たりコスト (支出/単位)	単位 (開館日数)			円	10,717	21,400	11,789	
	1人当たりコスト (支出/単位)	単位 (延べ利用人数)			円	308	661	405	
	他の建物（施設）数 :				0				

### 3. 指標

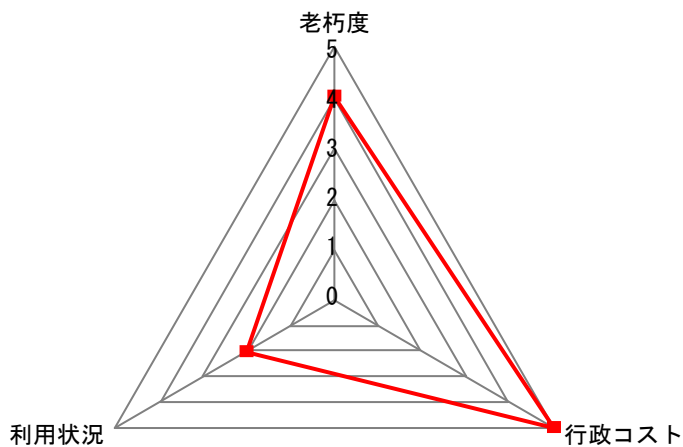

指標 \ レベル	0	1	2	3	4	5
老 朽 度	古い					新しい
利 用 状 況	少ない					多い
行 政 コ ス ト	負担が大きい					負担が小さい

指標 (名)	レベル
老朽度	4
利用状況	2
行政コスト	5

総合評価 (観点別評価)		
観点	観点別評価結果	総合評価
代替性	A	B
有効性	B	
効率性	D	
PR性	C	
市民参画	E	

#### 総合評価コメント

管理運営方法の見直しを行ったうえで存続

(備考) 空欄となっている項目については、該当するデータがない、または現在データの集計・把握をしておりません。  
 なお、各項目の施設の詳細データにつきましては、施設詳細にてご確認ください。



公共施設概要

H30年度（2018年度）

施設コード	17006
施設分類	2. 文教施設
施設グループ	17. 美術館

1. 施設概要	2. 施設写真
---------	---------


施設データ	施設名称	今治市上浦歴史民俗資料館(村上三島記念館)	
	所在地	今治市上浦町井口7505番地	
	管理担当課	教育委員会事務局	文化振興課
	施設の運営方法	直営	
	設置目的（根拠条例等）		
文化芸術に関する収蔵資料を広く公衆の観覧に供し、併せて収蔵品の保存顕彰に努め文化芸術の振興に寄与する。			
（今治市上浦歴史民俗資料館条例及び施行規則）			



建物土地データ	主体構造	鉄筋コンクリート造	階層	2階建て	延床面積 (㎡)	5,141.22	敷地面積 (㎡)	34,230.17
	経過年数 (建設年月日)	37年 (1982/02/28)	耐用年数	50年	避難場所指定の有無	無	バリアフリー対応実施の有無	有
	建物(施設)名	建物ごとの部屋(機能)名		主な用途		開館時間	使用料の有・無	
	資料館	第1展示室		館蔵品展示		9:00 ~ 17:00	有	
		特別展示室		特別展示品展示		9:00 ~ 17:00	有	
		民俗資料室		民俗資料		9:00 ~ 17:00	有	
		研修室		会議、作業		9:00 ~ 17:00	有	
	他の部屋(機能)数 : 4							
	旧: 芸術会館	多目的ホール		講演・大会・発表会公演		9:00 ~ 22:00	有	
		研修ホール		会議・研修		9:00 ~ 22:00	有	
第2展示室		館蔵品展示		9:00 ~ 17:00	有			
第3展示室		館蔵品展示		9:00 ~ 17:00	有			
他の部屋(機能)数 : 5								
他の建物(施設)数 : 0								

利用状況	単 位 / 年 度			平成28年度	平成29年度	平成30年度	
	利 用 件 数			回(件)	55	60	43
	延 べ 利 用 人 数			人	7,236	7,245	7,171
運営コスト	実 利 用 人 数			人			
	収 入			千円	1,340	1,271	1,122
	支 出			千円	22,733	35,839	20,845
	行政コスト(支出-収入)			千円	21,393	34,568	19,723
	1単位当たりコスト(支出/単位)	単位(開館日数)		円	74,049	117,891	68,570
1人当たりコスト(支出/単位)	単位(延べ利用者人数)		円	3,142	4,947	2,907	

### 3. 指標

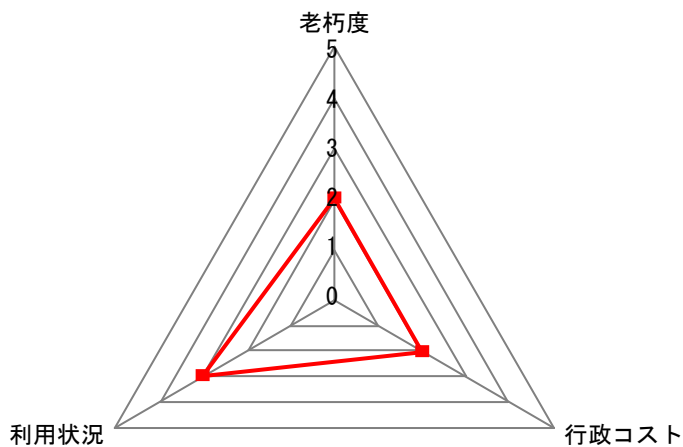

指標	レベル
老 朽 度	古い ⇔ 新しい
利 用 状 況	少ない ⇔ 多い
行 政 コ ス ト	負担が大きい ⇔ 負担が小さい

指標 (名)	レベル
老朽度	2
利用状況	3
行政コスト	2

総合評価 (観点別評価)		
観点	観点別評価結果	総合評価
代替性	B	C
有効性	B	
効率性	D	
PR性	D	
市民参画	E	

#### 総合評価コメント


管理運営主体の変更をはじめとした運営方法を抜本的に見直したうえで存続

(備考) 空欄となっている項目については、該当するデータがない、または現在データの集計・把握をしておりません。  
 なお、各項目の施設の詳細データにつきましては、施設詳細にてご確認ください。


公共施設概要

H30年度（2018年度）

施設コード	17008
施設分類	2. 文教施設
施設グループ	17. 美術館

1. 施設概要				2. 施設写真				
施設データ	施設名称	今治市伊東豊雄建築ミュージアム						
	所在地	今治市大三島町浦戸2418番地						
	管理担当課	教育委員会事務局	文化振興課					
	施設の運営方法	直営						
	設置目的（根拠条例等）							
スティールハット、シルバーハット等の建築物を通じ、現代建築についての理解を深めるとともに、建築教育の場としての活用及び文化の交流を図る。  （今治市伊東豊雄建築ミュージアム条例及び施行規則）								
建物土地データ	主体構造	鉄筋コンクリート造	階層	2階建て	延床面積 (㎡)	374.73	敷地面積 (㎡)	6,295.36
	経過年数 (建設年月日)	8年 (2011/03/01)	耐用年数	50年	避難場所指定の有無	無	バリアフリー対応実施の有無	無
	建物（施設）名	建物ごとの部屋（機能）名		主な用途			開館時間	使用料の有・無
	伊東豊雄建築ミュージアム	スティールハット		展示棟			9:00 ~ 17:00	有
		シルバーハット		アーカイブ・ワークショップ			9:00 ~ 17:00	無
		ティンバーハット		倉庫			9:00 ~ 17:00	無
			他の部屋（機能）数 :			0		
		他の部屋（機能）数 :						
		他の建物（施設）数 :			0			
利用状況	単 位 / 年 度				平成28年度	平成29年度	平成30年度	
	利 用 件 数				回 (件)			
	延 べ 利 用 人 数				人	8,635	8,783	7,391
実 利 用 人 数				人				
運営コスト	収 入				千円	4,829	4,094	3,854
	支 出				千円	20,131	20,801	20,982
	行政コスト (支出-収入)				千円	15,302	16,707	17,128
	1単位当たりコスト (支出/単位)	単位 (開館日数)			円	68,706	71,236	72,854
	1人当たりコスト (支出/単位)	単位 (延べ利用人数)			円	2,331	2,368	2,839

### 3. 指標

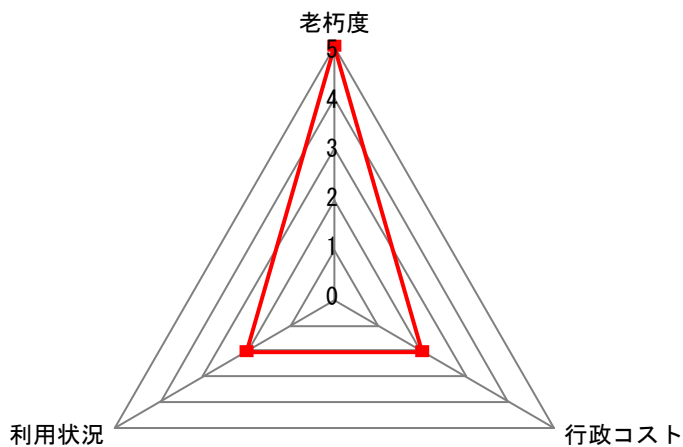

指標 \ レベル	0	1	2	3	4	5
老 朽 度	古い		⇔		新しい	
利 用 状 況	少ない		⇔		多い	
行 政 コ ス ト	負担が大きい		⇔		負担が小さい	

指標 (名)	レベル
老朽度	5
利用状況	2
行政コスト	2

総合評価 (観点別評価)		
観点	観点別評価結果	総合評価
代替性	A	B
有効性	B	
効率性	D	
PR性	C	
市民参画	E	

#### 総合評価コメント

管理運営方法の見直しを行ったうえで存続

(備考) 空欄となっている項目については、該当するデータがない、または現在データの集計・把握をしておりません。  
 なお、各項目の施設の詳細データにつきましては、施設詳細にてご確認ください。

公共施設概要


H30年度（2018年度）

施設コード	17009	
施設分類	2. 文教施設	施設グループ 17. 美術館

1. 施設概要				2. 施設写真				
施設データ	施設名称	今治市岩田健母と子のミュージアム						
	所在地	今治市大三島町宗方5208番地2						
	管理担当課	教育委員会事務局		文化振興課				
	施設の運営方法	直営						
	設置目的（根拠条例等）							
文化芸術に関する収蔵資料を広く公衆の観覧に供し、併せて収蔵品の保存顕彰に努め文化芸術の振興に寄与する。								
(今治市大三島美術館条例及び施行規則)								
建物土地データ	主体構造	鉄筋コンクリート造	階層	1階建て	延床面積 (㎡)	200.53	敷地面積 (㎡)	2,129.90
	経過年数 (建設年月日)	8年 (2011/08/20)	耐用年数	50年	避難場所指定の有無	無	バリアフリー対応実施の有無	有
	建物 (施設) 名	建物ごとの部屋 (機能) 名		主な用途		開館時間	使用料の有・無	
	岩田健母と子のミュージアム	展示室		展示		9:00 ~ 17:00	有	
		受付ブース		受付		9:00 ~ 17:00	無	
	他の部屋 (機能) 数 : 0							
	他の部屋 (機能) 数 :							
他の建物 (施設) 数 : 0								
利用状況	単 位 / 年 度				平成28年度	平成29年度	平成30年度	
	利 用 件 数				回 (件)			
	延 べ 利 用 人 数				人	4,481	4,665	4,130
実 利 用 人 数				人				
運営コスト	収 入				千円	979	646	621
	支 出				千円	3,208	3,621	3,829
	行政コスト (支出-収入)				千円	2,229	2,975	3,208
	1単位当たりコスト (支出/単位)	単位 (開館日数)		円	10,450	11,872	14,077	
	1人当たりコスト (支出/単位)	単位 (延べ利用人数)		円	716	776	927	



### 3. 指標

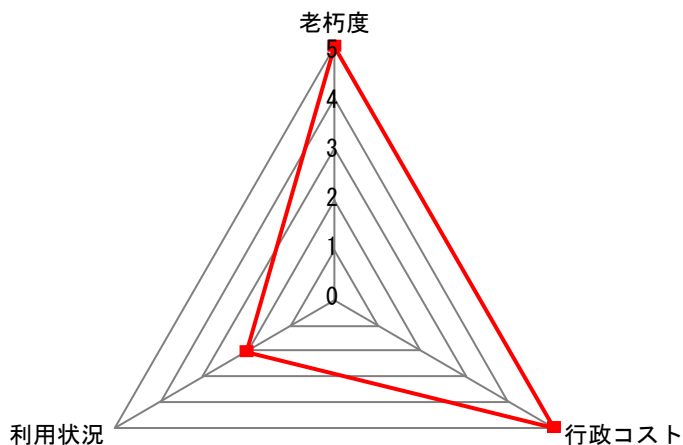

指標 \ レベル	0	1	2	3	4	5
老 朽 度	古い					新しい
利 用 状 況	少ない					多い
行 政 コ ス ト	負担が大きい					負担が小さい

指標 (名)	レベル
老朽度	5
利用状況	2
行政コスト	5

総合評価 (観点別評価)		
観点	観点別評価結果	総合評価
代替性	A	B
有効性	B	
効率性	D	
PR性	C	
市民参画	E	

#### 総合評価コメント

管理運営方法の見直しを行ったうえで存続

(備考) 空欄となっている項目については、該当するデータがない、または現在データの集計・把握をしておりません。  
 なお、各項目の施設の詳細データにつきましては、施設詳細にてご確認ください。