

全体についての防火管理に係る消防計画作成チェック表

作 成 す る 内 容		必要項目	作 成 チェック
I 目的及びその適用範囲			
1 目的	※このチェックはあくまで、消防計画作成時の参考表で、届出は必要ありません。	◎	
2 適用範囲		◎	
II 管理権原者及び防火管理者の責務			
1 各管理権原者の責務		◎	
III 全体についての防火管理業務			
1 管理権原者の権原の範囲等		◎	
1の2 全体についての防火管理業務の一部委託		▲	
2 自衛消防訓練		◎	
3 避難施設等の維持管理及びその案内		◎	
4 自衛消防活動等		◎	
5 消防隊に対する情報提供及び消防隊の誘導		◎	
6 教育・資格管理業務		◎	
7 震災対策		○	
IV 雑 則			
別 記	防火対象物の管理権原者の権原の範囲 (避難経路を矢印・消火器の位置を●印共に赤色で記入すること)	◎	
別表 1	自衛消防隊の編成と任務	◎	
1-2	〃 (記入欄不足時)	▲	
別表 2	自主点検チェック表「消防用設備等」	◎	
別表 3	自主検査チェック表「防火対象物等」	◎	
別表 4	防火管理業務の委託状況	▲	
別表 5	消防計画 (計画・実施) 通知書	◎	
別表 6	一斉帰宅抑制における従業員等のための備蓄	○	
別添 1	南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 (様式 3 及び作成例)	▲	
その他			

- (備考) 1 統括防火管理者を防火対象物に置かなければいけない場合は、「全体についての防火管理に係る消防計画」を作成する。
- 2 ◎印は、消防法第 8 条の 2 第 1 項に定める防火対象物の全体についての消防計画を作成する上で、必要な項目である。
- 3 ○印は、全体についての消防計画を作成する上で定めることが望ましい項目である。
- 4 ▲印は、該当する場合に定める項目である。
- 5 作成チェック欄は、統括防火管理者が、全体についての消防計画を作成するに当たり、必要項目を確認し、作成したものについて「✓」印でチェックする。
- 6 防火対象物の実態にあわせて作成した別表・別記・別図については、別表等の空欄に記入する。
- ※ このチェック表は提出しなくても構いません。ここから以下の書類については、正本・副本用に 2 部ずつ届出をしてください。

※ここから以下の書類は、正本・
副本用に2部ずつ提出してくだ
さい。

全体についての消防計画~~作成（変更）~~届出書

年 月 日	
防火管理者のみ義務のところは＝で消してください。 殆どの事業所が防火管理者のみです。	
今治市消防長 殿	統括 防火 防災 管理者
管理権原者とは、消防用設備の設置や修理など費用面での権限を持ち、かつ、人事異動など職員の配置について権限がある所有者・管理者・占有者などを言います。 テナントビル等賃貸契約により、出入りがあることが懸念されるため、 所有者 を管理権原者とすることをお勧めします	住所 今治市放水甲123番地4
	氏 名 梶 消三 ⑩
管理権原者	住所 今治市火消町1丁目1番地1号 (法人の場合は、名称及び代表者氏名)
	氏 名 〇×商事株式会社 代表取締役 消防 太郎 ⑩
別添のとおり、全体についての防火 防災 管理に係る消防計画を 作成（変更） したので届け出ます。	
防火対象物 又は 建築物その他の工作物の所在地	今治市△△町1丁目1番地1号 正式な地番をお願いします。
防火対象物 又は 建築物その他の工作物の名称 (変更の場合は、変更後の名称)	〇×商事ビル 正式な名称をお願いします。
防火対象物 又は 建築物その他の工作物の用途 (変更の場合は、変更後の用途)	令別表第1 (16) 項イ 特定複合用途
その他必要な事項 (変更の場合は、主要な変更事項)	(変更の場合のみこの欄へ変更事由を記入) 例：自衛消防組織変更等に伴う届出 増築に伴う届出
※ 受 付 欄	※ 経 過 欄

備考

- この用紙の大きさは、日本工業規格 A4 とすること。
- 「防火 防災」の横書きの文字については、該当しない文字を横線で消すこと。
- ※印の欄は記入しないこと。

統括防火管理に関する協議承諾書

平成 年 月 日

下記の管理権原者が有する権限の範囲における部分を含む当該防火対象物全体の、防火管理上の業務を行います。

統括防火管理者

住 所 今治市放水甲 1 2 3 番地 4
役 職 総務課長
氏 名 梶 消三

- 1 上の者を「統括防火管理者の資格を有する者であるための要件について」に基づく権限を付与し、厳守することをもって統括防火管理者として選任します。
- 2 自らの管理権原を有する場所の責任については、自らにあり、統括防火管理者に責任転嫁するものではないことを申し添えます。

記

管理権原を有する会社の住所等をお願いします。個人経営などの場合は個人住所でも結構です。

番号	管理権原者（火元責任者）の住所・氏名等
NO. 1	住所 東京都〇〇区××1丁目2番3号 会社名等 株式会社 デラックス 役職・氏名 代表取締役・消防 松子 Tel 03-×××××-×××× 緊急連絡先 店長・今治 太郎 住所 今治市橋の下1丁目2番地3 Tel 090-×××××-×××× 収容人員 38 名 用途 飲食店 管理面積 320 m²

賃貸借箇所等の管理権原を有する方（法人）の印をお願いします。個人経営の方は認め印でも結構です。

管理権原者の数だけ、この用紙を作成してください。

また、全体の消防計画内における別記「防火対象物の管理権原者の権限の範囲」と同じ番号をお願いします。

消防計画の内容を見ていただければご理解いただけると思いますが、本書類は統括防火管理者（防火対象物のキャプテン）を定めることに関する承諾書で、あくまで「自分のところは自分で守る」の原則に則り、統括防管理者に全ての責任を転嫁するものではありません。

また、有事の際は、全管理権原者が運命共同体で自分の管理区域だけ守れば良いというのではなく、協力して防火対象物の消火活動等に努めるというものであることを申し添えます。

例：隣で火事が起こっているのに、自分のところは営業をし続けることはありえませんよね。

そのためにも、防火対象物全体での消防訓練など、各々の管理が必要となります。

統括防火管理者の資格を有する者であるための要件について

○×商事ビル の「防火対象物の全体についての防火管理上必要な義務を適切に行うために必要な権限及び知識を有する者」として、別紙「統括管理者に関する協議承諾書」で各管理権原者が選任する統括防火管理者 梶 消三 に付与する権限等については、下記のとおりです。

記

1 必要な権限の付与（消防法施行規則第3条の3第1項第1号）

当該防火対象物に関わる全ての管理権原者（以下「各管理権原者」という）から統括防火管理者に「防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を適切に遂行するために必要な権限」として、次の権限が付与されている。

- (1) 防火対象物の全体についての消防計画の作成、見直し及び変更に関する権限
- (2) 防火対象物の全体についての消火、通報及び避難の訓練の実施に関する権限
- (3) 防火対象物の廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設の管理に関する権限
- (4) その他統括防火管理者の責務を遂行するために必要な権限

2 防火管理上必要な業務（消防法施行規則第3条の3第1項第2号）

各管理権原者から、「防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務」について、次の内容について説明を受けている。

- (1) 防火対象物の全体についての消防計画の作成、見直し及び変更に関すること。
- (2) 防火対象物の全体についての消火、通報及び避難の訓練の実施に関すること。
- (3) 防火対象物の廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設の管理に関すること。
- (4) その他統括防火管理者として行うべき業務に関すること。

3 防火管理上必要な事項（消防法施行規則第3条の3第1項第3号）

各管理権原者から、「防火対象物の全体についての防火管理上必要な事項」について、次の事項について説明を受けている。

- (1) 防火対象物の全体についての消火、通報及び避難の実施状況に関すること。
- (2) 火災、地震その他の災害が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。
- (3) 火災の際の消防隊に対する当該防火対象物の構造その他必要な情報の提供及び消防隊の誘導に関すること。
- (4) その他防火対象物全体についての防火管理上必要な事項

全体についての防火管理に係る消防計画

I 目的及びその適用範囲

1 目的

この計画は、消防法第8条の2第1項に基づき、統括防火管理者が、〇×商事ビルの全体についての防火管理上必要な業務に係る事項を定め、火災を予防するとともに、火災、地震その他の災害等による人命の安全及び被害の軽減を図ることを目的とする。

2 適用範囲

この全体についての消防計画を適用する者の範囲は、〇×商事ビルに勤務し、出入りする全ての者とする。

II 各管理権原者の責務

1 各管理権原者の責務

- (1) 各管理権原者は、統括防火管理者の作成する消防計画に基づき、当該防火管理者に防火管理上必要な業務を実施させ、適正にその業務を遂行する。
- (2) 各管理権原者は、統括防火管理者を協議して定め、防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を行わせること。
協議の方法は、電子メールを用いた協議方法とする。

「毎月〇日に集まり協議をする」など協議の方法は自由です。
- (3) 各管理権原者は、統括防火管理者が防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を適切に遂行できるように協力する。
- (4) 各管理権原者は、統括防火管理者を定めたときは、今治市消防長に届け出る。

2 各管理権原者の責務

- (1) 各管理権原者は、統括防火管理者の指示を遵守するとともに、次に掲げる防火管理上必要な事項について統括防火管理者に報告又は承認を受けること。
 - ア 当該防火対象物の消防計画を作成又は変更（別表1 自衛消防隊の編成とその任務等）するとき
 - イ 防火対象物の法定点検の実施及び結果について
 - ウ 消防用設備等・特殊消防用設備等（以下「消防用設備等」という。）の法定点検の実施及び結果について
 - エ 建物等の定期検査の実施及び結果について
 - オ 防火上の建物構造の不備や消防用設備等の不備欠陥を確認したとき及びそれらを改修したとき
 - カ 火気を使用する設備器具（以下「火気使用設備器具」という。）又は電気設備の新設、移設、改修等を行うとき
 - キ 臨時に火気を使用するとき
 - ク 大量の可燃物の搬入及び危険物の貯蔵・取扱いを行うとき
 - ケ 客席又は避難通路の変更を行うとき
 - コ 用途（一時的を含む。）を変更するとき
 - サ 内装改修又は改築等の工事を行うとき
 - シ 催物を開催するとき
 - ス 事業所の消防計画に定める消防機関への報告及び届出を行うとき

- セ 事業所で臨時に訓練を実施するとき
- ソ 防火管理業務の一部を委託又は防火管理者の業務を委託するとき
- タ 消防機関が行う検査等の実施及び結果について
- チ 統括防火管理者から指示された事項を履行したとき
- ▲ツ 自動火災報知設備等と連動した通報（自動通報）装置を設置するとき
- テ その他火災予防上必要な事項

Ⅲ 全体についての防火管理業務

1 管理権原者の権原の範囲等

(1) 管理権原者の当該権原の範囲

防火対象物の各管理権原者の当該権原の範囲については、別記のとおりとする。

▲(2) 防火対象物の法定点検は次のとおり実施する。

ア 防火対象物の法定点検は、各管理権原者の責任により行う。

イ 点検を実施する場合は、事業所の防火管理者等が立ち会う。

(3) 消防用設備等の法定点検は次のとおり実施する。

ア 消防用設備等の法定点検は、建物所有者の責任により別表2に基づき行う。

イ 各管理権原者は、点検に必要な場所への立入りを認めるなど、点検が適切に実施できるよう協力する。

ウ 点検を実施する場合は、統括防火管理者又は、事業所の管理権原者等が立ち会う。

(4) 自主点検は次のとおり実施する。

ア 統括防火管理者は、別表3「自主点検チェック表「消防用設備等」」及び別表4「自主検査チェック表「防火対象物等」」に基づき、自主点検を実施するものとする。

イ 自主点検の実施時期は、△月と□月とする。

▲ウ 統括防火管理者は、事業所の消防計画に基づく自主点検時にあわせて実施される消防用設備等の特例適用条件の適否状況について確認する。

(5) 点検結果の記録

統括防火管理者は、防火対象物及び消防用設備等の法定点検の結果を取りまとめ、各管理権原者に報告するとともに、その取りまとめた記録を防火管理維持台帳に3年間保管する。

(6) 不備欠陥箇所の改修

統括防火管理者は、点検・検査により明らかになった不備欠陥について、速やかに改修するための必要な措置を図るものとする。

▲ 1の2 全体についての防火管理業務の一部委託

(1) 防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務の一部委託を受けて全体についての防火管理業務に従事する者（以下「受託者」という。）及びその業務の範囲等については、別表5「防火管理業務の委託状況」のとおりとする。

(2) 統括防火管理者は、防火対象物の全体についての防火管理業務の適正化を図るため、受託者が実施する防火管理業務について、別表5「防火管理業務の委託状況」に基づき、委託契約等の内容を確認する。

(3) 受託者は、この計画に定めるところにより、全体についての防火管理業務を適正に行うとともに、当該防火対象物の各管理権原者及び統括防火管理者の指示の下にその業務を実施する。

(4) 受託者は、受託した全体についての防火管理業務の実施状況について、定期的に統括防火管理者等に報告する。

2 自衛消防訓練

(1) 訓練の実施時期等

統括防火管理者は、防火対象物の全体についての消火、通報及び避難の訓練等を □月と▽月 に実施する。

(2) 訓練実施結果の保存

ア 統括防火管理者は、別表 6 の「消防訓練（計画・実施）通知書」を用いて、訓練の都度今治市消防長へ報告するとともに、訓練を検証し、その結果を講評し、指導事項については、次回の訓練に反映させる。

イ 統括防火管理者は、アの「消防訓練（計画・実施）通知書」を防火管理維持台帳に綴じて、訓練を行った日から 3 年間保管しておく。

3 避難施設等の維持管理及びその案内

統括防火管理者は、次により、廊下、階段、避難口、安全区画、防煙区画等の避難施設を適正に管理する。

(1) 廊下、階段、避難口、通路等の避難施設

ア 避難の障害となる設備又は物品を設けない。

イ 床面は避難に際し、つまずき、すべり等を生じないように維持する。

ウ 避難口等に設ける戸は、容易に解錠し開放できるものとし、開放した場合は廊下、階段等の幅員を有効に保持する。

(2) 安全区画、防煙区画の維持管理

ア 防火戸は、常時閉鎖できるようにその機能を有効に保持する。

イ 閉鎖の障害となる設備又は物品を設けない。

(3) 避難経路の案内

各管理権原者は、従業員、児童、生徒等及び他の在館者（以下「従業員等」という。）に避難口及び避難階段の位置を把握させるために、必要に応じて避難経路図等を掲出する。

4 自衛消防活動等

火災、地震その他の災害等による人的又は物的な被害を最小限にとどめるため、各管理権原者は相互に連絡、協力して火災、地震その他の災害に対応する。

(1) 通報連絡

火災を発見した者は、直ちに消防機関(119番)へ通報するとともに、統括防火管理者及び各管理権原者等に報告する。

(2) 消火活動

ア 火災発生現場の近くにいる者は、従業員等と協力して初期消火を行う。

イ 当該防火対象物全体についての消防計画において初期消火の任務を担当している者は、統括防火管理者の指揮下で、相互に協力して消火活動を行う。

(3) 避難誘導

ア 当該防火対象物全体についての消防計画において避難誘導の任務を担当している者は、従業員等を安全な場所へ避難誘導する。

イ 当該防火対象物全体についての消防計画において避難誘導の任務を担当している者は、避難誘導の際に、負傷者及び逃げ遅れた者等の把握に努め、知り得た情報を当該事業所の防火管理者及び統括防火管理者に報告する。

(4) 休日・夜間等における防火管理体制

休日・夜間等に発生した災害等に対しては、次の措置を行う。

- ア 火災を発見した場合は、直ちに消防機関(119番)に通報後、初期消火活動を行うとともに、防火対象物内の従業員等に火災の発生を知らせる。
- イ 営業時間外等に発生した災害等に対しては、在館中の事業所の従業員及びその他防火管理業務に従事する者が協力する。
- ウ 事業所の管理権原者は、火災、地震その他の災害等により被害が生じた場合は、統括防火管理者に報告する。

▲(5) ガス漏えい事故防止対策

- ア ガス漏れ火災警報設備によりガスの漏えいを知り得た者は、直ちに統括防火管理者及び管理権原者に報告し、防火対象物内の従業員及びその他防火管理業務に従事する者が相互に協力して、ガス爆発及び中毒による災害等の発生を防止する。
- イ ガス漏えい事故防止の対策及び出火防止対策は、当該ガスを消費する事業所の防火管理者が事業所の消防計画に定める。

▲(6) 自動火災報知設備等と連動した通報（自動通報）対応

自動通報を利用している事業所の管理権原者は、自動火災報知設備が作動し、火災通報装置から消防機関へ通報されたときには、必要な初動措置を図るとともに、直ちに統括防火管理者に報告するものとする。

5 消防隊に対する情報提供及び消防隊の誘導

(1) 情報提供

統括防火管理者は、火災、地震その他の災害等が発生した際に消防隊に対して情報提供するため、次に掲げる図書等を 〇階管理室 に配置する。

- ア 防火対象物の概要表、平面図、詳細図、立面図、断面図、展開図、室内仕上表及び建具表等
- イ 火気使用設備器具等の位置、構造等の状況を示した図
- ウ 緊急連絡先一覧
- エ 防火管理維持台帳

(2) 消防隊の誘導

火災、地震その他の災害等が発生した際は、防火対象物の 〇〇側正面玄関 に消防隊の誘導のための配置員を置く。

6 教育・資格管理業務

(1) 防火教育

- ア 統括防火管理者は、防火管理業務に従事する者に対して、防火管理業務に必要な知識、技術を高めるための教育を行う。
- イ 統括防火管理者が実施する対象物の全体に教育は、防火についての訓練時にあわせて実施する。

(2) 防火教育の内容

統括防火管理者が行う防火管理業務に従事する者に対する防火教育の内容は、次による。

- ア 全体についての防火管理に係る消防計画の内容周知
- イ 各事業所の権原の範囲とその責務等
- ウ 自衛消防隊の編成とその任務
- エ 消防用設備等、防災設備等の機能及び取扱要領
- オ 廊下、階段、避難口、安全区画、防煙区画等の避難施設の維持管理
- カ 地震及びその他の災害が発生した場合の自衛消防活動に関する事項
- キ その他火災予防上及び自衛消防活動上必要な事項

(3) 放火防止対策

統括防火管理者は、次の放火対策を推進する。

- ア 建物内外の可燃物等の除去
- イ 物置、空室、雑品倉庫等の施錠管理の徹底
- ウ 挙動不審者への声掛け
- エ 死角となりやすい廊下、洗面所等の可燃物の除去
- オ その他

「監視中」のポスターを作成し、放火させない環境に努める。

(4) 工事中等の安全対策

- ア 統括防火管理者は、複数の事業所にわたる増築、模様替え等の工事が行われる場合、当該工事を行う管理権原者等と協力して「工事中の消防計画」を作成し、今治市消防長へ届け出る。
- イ 統括防火管理者は、各事業所が行う用途変更・間仕切変更・内装等の変更工事等又は催物の開催など不定期に行われる工事等に関し、必要に応じて、工事・催物等の計画内容等の確認や現場確認を行い、法令適合の確認や火気管理等の防火上の確認を行うものとする。

7 震災対策

(1) 震災に備えての事前計画

ア 建築物等の点検及び補強

統括防火管理者は、建築物及び建築物に付随する施設物（看板、装飾塔等）の倒壊、転倒、落下防止の措置状況を把握し、必要に応じて補強する。

イ 避難施設等の点検及び安全確保

統括防火管理者は、事業所が実施する避難施設及び防火設備の点検状況を確認し、不備等がある場合は、事業所の管理権原者に対して必要な措置を講じるよう指示する。

ウ 資器材及び非常用物品の準備

(ア) 各管理権原者は、地震その他の災害に備え、消防計画に基づき、救助救護等の資器材及び非常用物品を準備し、維持管理する。

(イ) 防火対象物の全体についての資器材及び非常用物品は、〇階管理室に次のものを配置する。

種 別	品 名
応急手当用品	医薬品：殺菌消毒剤、やけど薬、止血剤等 救急用品：止血帯、包帯、ガーゼ、三角巾、ばんそうこう等
救助作業用資器材	ジャッキ、のこぎり、バール、スコップ、担架、毛布等
非常用物品	懐中電灯、拡声器、ラジオ、防水シート、ヘルメット等

▲上の表の他 別表 7 の通り

(ウ) 統括防火管理者は、(イ)の資器材及び非常用物品の点検、整備を定期的実施する。

▲エ 周辺地域の事業所、住民等との連携及び協力体制の確立

統括防火管理者は、周辺地域の事業所又は住民等との災害時の連携について、各管理権原者と協議し、協力体制の構築を図るように努める。

オ 地震速報・警報等発令時の対応措置

統括防火管理者は、地震速報・警報等が発せられた場合には、各管理権原者に、消防計画に定める地震速報・警報等発令時の対応を行わせる。

また、地震に関する情報に関して、館内放送等により在館者等へ伝達する。

カ 従業員等の一斉帰宅の抑制

(ア) 統括防火管理者は、帰宅困難者の発生による混乱を防止するため、在館者等に対し「むやみに移動を開始しない」ことを館内放送等により広報する。

(イ) 各管理権原者は、統括防火管理者に対して災害時に従業員等が安全に待機できる場所（以

下「施設内待機場所」という。)を確保させ、維持管理を行わせる。

施設内待機場所・・・ 1階エントランス 及び 各事業所の事務室

▲(ウ) 統括防火管理者は、在館者等の備蓄品を別表7のとおり準備する。

キ 帰宅困難者への情報提供

統括防火管理者は、鉄道等公共交通機関の運行状況、二次災害に備えた余震、津波、火災等の危険に関する情報の把握に努め、館内放送等を活用して、在館者等に適宜伝達する。

ク 災害予防措置

各管理権原者は、統括防火管理者に対して、震災訓練等を実施した結果の確認及び検証を行わせ、計画を改善していく取組み（PDCAサイクル）を行わせる。

(2) 震災時の活動計画

ア 震災時の自衛消防隊の任務

(ア) 統括防火管理者は、防火対象物全体の被害状況を把握し、各管理権原者に周知するとともに、必要な措置を行わせる。

(イ) 防火管理者は、事務所の被害状況及び活動状況を把握し、自衛消防隊に必要な措置を行わせるとともに、統括防火管理者に報告する。

(ウ) 被害のない事務所又は活動の終了した事務所の自衛消防隊は、統括防火管理者から活動要請があった場合は、協力して活動を行う。

▲イ 緊急地震速報の活用

統括防火管理者は、訓練及び防火教育の機会を捉えて、緊急地震速報の受信方法及び活用方法等について、従業員及びその他防火管理業務に従事する者に周知し、効果的な活用を図る。

▲ウ 危険物等の流出、漏えい時の緊急措置

統括防火管理者は、危険物、毒物、劇物、薬品、高圧ガス等が流出又は漏えいが発生した場合は、自衛消防隊を活用して応急の措置を行う。

エ 初期救助・救護活動

(ア) 各管理権原者は、事業所の安全措置を講じ、被害状況及び建物、火気使用設備器具等の点検結果を統括防火管理者に報告する。

(イ) 統括防火管理者は、全体の被害状況を把握し、各管理権原者に必要な応急措置を行わせる。

(ウ) 周辺地域で救助や消火が必要な場合は、協力して対応する。

オ 被害状況の把握等

(ア) 統括防火管理者は、地震による建物の倒壊、火災の発生等の被害状況及び鉄道等公共交通機関の運行状況を把握し、各管理権原者に周知する。

(イ) 各管理権原者は、周囲の被害状況を掲示板、拡声器等を用いて、従業員等に周知する。

▲カ 周辺地域の事業所・住民との連携

統括防火管理者は、防火対象物内の安全が確認できた場合は、周辺地域の事業所又は住民の応援に努める。

キ 従業員等の施設内待機等

(ア) 統括防火管理者は、災害関連情報等を収集し、施設周辺の災害状況を把握するとともに、施設の安全点検のためのチェックリストの項目に従い確認し、管理権原者に報告する。

施設チェック項目・・・別表7のとおり

(イ) 各管理権原者は、(ア)の報告を踏まえ、施設内で待機できるか判断する。

(ウ) 備蓄品の配布基準及び方法

震度5強以上の地震が発生し、かつ、交通手段が絶たれた場合、備蓄品を配布する。

(エ) 各管理権原者は、施設周辺の状況や施設の被害状況等から施設の安全性が確保できないと判断した場合は、統括防火管理者の指揮の下、一時滞在施設等へ従業員等を誘導する。

(オ) 統括防火管理者は、各管理権原者に混乱収束情報を提供し、時差退社計画に基づく方面別

の集団帰宅を促す。

(3) 施設再開までの復旧計画

ア ガス、電気、上下水道、通信等途絶時の対策

(ア) 統括防火管理者は、ガス、電気、上下水道、通信等途絶時に、非常用電源等の非常用物品を活用し対応する。

(イ) 統括防火管理者は、地震後の二次災害発生を防止するために、火気使用設備器具、電気器具等からの火災発生要因の排除又は使用禁止措置を行う。

イ 危険物、ガス、電気等に関する二次災害発生防止措置

(ア) 統括防火管理者は、建物内に立ち入ることが危険と判断した場合は、立入禁止の措置を行い、各管理権原者に周知する。

(イ) 各管理権原者、従業員及びその他防火管理業務に従事する者は、危険物及びガスの漏えいを確認した場合は、その都度、統括防火管理者に報告するとともに、適切な処置を行う。

ウ 被害状況の把握

各管理権原者は、消防用設備等の被害状況を把握し、異常があった場合は、統括防火管理者に報告する。

エ 復旧作業等の実施

(ア) 統括防火管理者は、復旧作業員に対し、消火器具の準備、避難経路の確認を行わせた後、復旧作業を行わせる。

(イ) 統括防火管理者は、建物の使用再開するときは、安全管理体制を確立するとともに、再開の時期等を各事業所に周知する。

- ▲(4) 「南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」に関する事項は、別添 1 のとおりとする。

IV 雑則

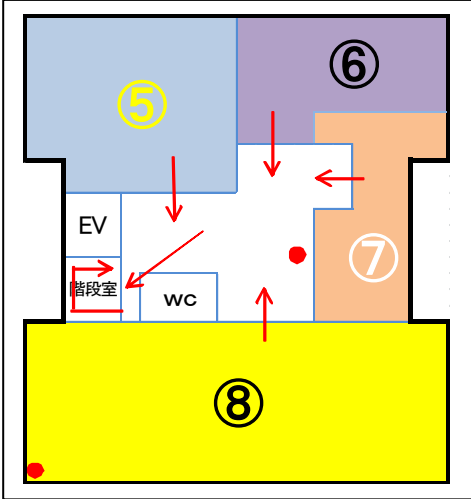
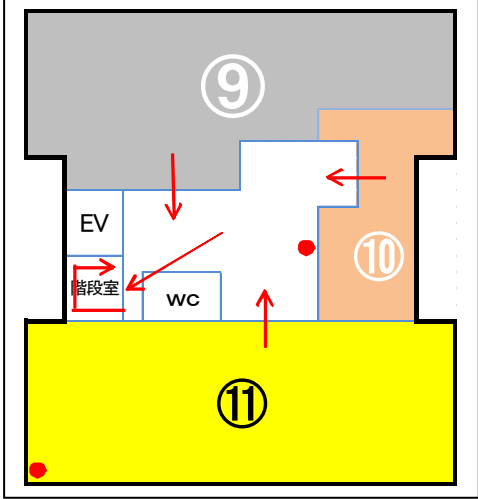
経費の分担

本計画に基づき、経費を必要とする事業を行うときは、その都度協議し、経費の分担を決定するものとする。

附則

この計画は、平成____年____月____日から施行する。

防火対象物の管理権原者の権原の範囲

所有者（火元責任者） （法人の場合は名称及び代表者氏名）		所有部分	権原の範囲		
〇×商事株式会社 代表取締役 消防 太郎		建物全体	地下1階から地上9階の階段室等の共有部分 及び所有権の及ぶ範囲		
先の「統括防火管理に関する協議承諾書」 の番号と同じにしてください。					
番号	管理権原者（火元責任者） 名称（店舗名）	権原の範囲	番号	管理権原者（火元責任者） 名称（店舗名）	権原の範囲
①	代表取締役 〇〇 〇〇 Zフーズ株式会社	地下1階 店舗部分	⑦	代表取締役 〇〇 〇〇 Zフーズ株式会社	7階 店舗部分
②	消防 次郎 居酒屋〇〇	地下1階 飲食店部分	⑧	消防 五郎 株式会社め組	7階 事務所部分
③	消防 花子 バリ書店	1～3階 書店部分	⑨	南宝来 太郎 火消商事株式会社	8階 事務所部分
④	今治 太郎 海山株式会社（今治支店）	4～6階 事務所部分	⑩	愛媛 松子 株式会社 救急	8階 事務所部分
⑤	所有者 〇×商事(株) 空室	7階 空室	⑪	今治 竹男 美容院 美男子	8階 店舗部分
⑥	消防 三郎 △△株式会社	7階 事務所部分	⑫	今治 梅子 雑貨ショップ 救助	9階 店舗部分
この欄に手書きやパソコンで下の例のような記入でも結構ですし、「別紙の とおり」と記入し、各階の平面図等を利用して、管理者・占有者の管理権 原の範囲と、赤色の矢印で避難経路と消火器の位置を赤●で下の例のよう に記入いただいても結構です。 （避難経路にエレベーターや避難器具は入れないでください。）					
平 面 図					
階層	7 階		階層	8 階	
					

別表 1

防火管理資格者でなくても
結構です。

衛生消防隊の編成と任務（そ

警戒宣言と間違わないように注意してく
ださい。警戒宣言は東海地方（静岡県周辺
8都県）にしか発令されず、愛媛県には発
令されませんので、地震に関しては下の記
入例のようにお願いします。

自衛消防隊本部長 <u>消防太郎（所有者）</u> （自衛消防隊		自衛消防隊長 <u>梶 消三（防火管理者）</u> （自衛消防隊本		自衛消防副隊長 _____（隊長を補佐し、隊長が不在の場合は、その任務を代行する。）	
本部隊の編成（平常時）		平常時の任務		地震速報・警報等発令時の組織編成と任務	
指 揮 班	<u>あい うえ夫</u> (喫茶 火の用心)	1 2 3 4 5 報告 その他指揮統制上必要な事項	1 2 3 4 5 消防機関への通報並びに通報の確認 館内への非常通報並びに指示命令の伝達 関係者への連絡（緊急連絡一覧表による。）	情報収集班として編成する。	1 報道機関等により地震速報・警報等に関する情報を収集し、各階に連絡する。 2 周辺地域の状況を把握する。 3 放送設備、掲示板、携帯拡声器等により在館者に対する周知を図る。 4 食料品、飲料水、医療品等及び防災資機材の確認をする。 5 在館者の調査
	<u>かきく けい子</u> (居酒屋 火消)				
	()				
	()				
	()				
通報連絡班	<u>個人名・宛職 (事業所名)</u> <u>上と同様に</u> ()	1 2 3 4 5 消防機関への通報並びに通報の確認 館内への非常通報並びに指示命令の伝達 関係者への連絡（緊急連絡一覧表による。）	1 2 3 4 5 消防機関への通報並びに通報の確認 館内への非常通報並びに指示命令の伝達 関係者への連絡（緊急連絡一覧表による。）	情報収集班として編成する。	1 報道機関等により地震速報・警報等に関する情報を収集し、各階に連絡する。 2 周辺地域の状況を把握する。 3 放送設備、掲示板、携帯拡声器等により在館者に対する周知を図る。 4 食料品、飲料水、医療品等及び防災資機材の確認をする。 5 在館者の調査
	()				
	()				
	()				
	()				
消 火 班	<u>個人名・宛職 (事業所名)</u> ()	1 2 3 4 5 出火階に直行し、屋内消火栓による消火作業に従事 地区隊が行う消火作業への指揮指導 消防隊との連携及び補佐	1 2 3 4 5 出火階に直行し、屋内消火栓による消火作業に従事 地区隊が行う消火作業への指揮指導 消防隊との連携及び補佐	点検措置班として編成する。	建物構造、防火設備、避難施設、電気、ガス、エレベーター、消防用設備等・特殊消防用設備等、危険物の点検及び保安の措置を講ずる。
	()				
	()				
	()				
	()				
避難誘導班	<u>個人名・宛職 (事業所名)</u> ()	1 2 3 4 5 出火階並びに上層階に直行し、避難開始の指示命令の伝達 非常口の開放並びに開放の確認 避難上障害となる物品の除去 逃げ遅れの確認及び本部への報告 ロープ等による警戒区域の設定	1 2 3 4 5 出火階並びに上層階に直行し、避難開始の指示命令の伝達 非常口の開放並びに開放の確認 避難上障害となる物品の除去 逃げ遅れの確認及び本部への報告 ロープ等による警戒区域の設定	平常時と同様の編成とする。	混乱防止を主眼として、退館者の案内及び避難誘導を行う。
	()				
	()				
	()				
	()				

別表 1 で入らない時に使用してください

地区隊長（担当区域の初動措置の指揮体制を図るとともに自衛消防隊長（本部）への報告連絡を行う。）

地区隊の編成（平常時）

例

1 階 1 階テナント地区隊

階 _____ 地区隊

階 _____ 地区隊

地区隊長 消防 一郎
(スナック 火消)

地区隊長 _____ ()

地区隊長 _____ ()

通報連絡班 消火栓 太郎
(BAR 防火)

通報連絡班 _____ ()

通報連絡班 _____ ()

防火 花子
(小料理 火花)
_____ ()_____ ()
_____ ()_____ ()
_____ ()消火班 消火 大介
(消火法律事務所)

消火班 _____ ()

消火班 _____ ()

火事田 消蔵
(居酒屋 鎮火)
_____ ()_____ ()
_____ ()_____ ()
_____ ()避難誘導班 火事田 逃郎
(放水接骨院)

避難誘導班 _____ ()

避難誘導班 _____ ()

梯子 信子
(ポンプ美容室)

_____ ()

_____ ()

救急 守
(白衣 衣料品店)

_____ ()

_____ ()

平常時の任務

地震速報・警報等発令時の組織編成と任務

通報連絡担当

統括防火管理者への通報及び消防本部・館内への連絡

情報収集担当として編成し、テレビ、ラジオ等により情報を収集する。

消火担当

消火器等による初期消火及び本部隊消火班の誘導

点検担当として編成し、担当区域の転倒、落下防止措置を講ずる。

避難誘導担当

出火時における避難者の早期誘導

平常時と同様の編成とし、本部の指揮により、避難誘導を行う。

別表 2

消防用設備等・特殊消防用設備等点検計画表

消防用 設備等・ 特殊消防用 設備等の種類	点検実施月日	点検実施月日	
	点検の区分	機器点検	総合点検
消火器		A月・B月	
屋内消火栓設備		A月・B月	B月
自動火災報知設備		A月・B月	B月
非常警報設備		A月・B月	B月
誘導灯		A月・B月	
消防機関へ通報する火災報知設備		A月・B月	
配線			B月

* 消防用設備等・特殊消防用設備等の点検を点検業者と契約している場合

点検設備業者	<u>○×設備 株式会社</u>
住 所	<u>今治市〇〇町1丁目1-1</u>
電 話 番 号	<u>1 2 - 3 4 5 6</u>

別表 3

自主検査チェック表「消防用設備等」

実 施 設 備	確 認 箇 所	点検結果
消 火 器 (年 月 日実施)	(1) 設置場所に置いてあるか。 (2) 消火薬剤の漏れ、変形、損傷、腐食等がないか。 (3) 安全栓が外れていないか。安全栓の封が脱落していないか。 (4) ホースに変形、損傷、老化等がなく、内部に詰まりがないか。 (5) 圧力計が指示範囲内にあるか。	
屋内消火栓設備 泡消火設備 (移動式) (年 月 日実施)	(1) 使用上の障害となる物品はないか。 (2) 消火栓扉は確実に開閉できるか。 (3) ホース、ノズルが接続され、変形、損傷はないか。 (4) 表示灯は点灯しているか。	
スプリンクラー設備 (年 月 日実施)	(1) 散水の障害はないか。(例、物品の集積など) (2) 間仕切り、棚等の新設による未警戒部分はないか。 (3) 送水口の変形及び操作障害はないか。 (4) スプリンクラーのヘッドに漏れ、変形はないか。 (5) 制御弁は閉鎖されていないか。	
水噴霧消火設備 (年 月 日実施)	(1) 散水の障害はないか。(例、物品の集積など) (2) 間仕切り、棚等の新設による未警戒部分はないか。 (3) 管、管継手に漏れ、変形はないか。	
泡消火設備 (固定式) (年 月 日実施)	(1) 泡の分布を妨げるものがないか。 (2) 間仕切り、棚等の新設による未警戒部分はないか。 (3) 泡のヘッドに詰まり、変形はないか。	
不活性ガス消火設備 ハロゲン化物消火設備 粉末消火設備 (年 月 日実施)	(1) 起動装置又はその直近に防護区画の名称、取扱方法、保安上の注意事項等が明確に表示されているか。(手 該当しない消防設備については、下のように二重線で消すか、更に下のように斜線を引く。或いは、該当しないところを削除しても構いません。 所に「不活性ガ 「粉末消火設備」 、つぶれなどは 貯蔵容器の設置場所に標識が設けてあるか。	
屋外消火栓設備 (年 月 日実施)	(1) 使用上の障害となる物品はないか。 (2) 消火栓扉の表面には、「消火栓」又は「ホース格納庫」と表示されているか。 (3) ホース、ノズルに変形、損傷はないか。	
動力消防ポンプ設備 (年 月 日実施)	(1) 常置場所の周囲に、使用の障害となるような物がないか。 (2) 車台、ボディー等に割れ、曲がり及びボルトの緩みがないか。 (3) 管そう、ノズル、ストレーナー等に変形、損傷がないか。	
自動火災報知設備 (年 月 日実施)	(1) 表示灯は点灯しているか。 (2) 受信機のスイッチは、ベル停止となっていないか。 (3) 用途変更、間仕切り変更による未警戒部分がないか。 (4) 感知器の破損、変形、脱落はないか。	
ガス漏れ火災警報設備 (年 月 日実施)	(1) 表示灯は点灯しているか。 (2) 受信機のスイッチは、ベル停止となっていないか。 (3) 用途変更、間仕切り変更、ガス燃焼機器の設置場所の変更等による未警戒部分がないか。 (4) ガス漏れ検知器に変形、損傷、腐食がないか。	
漏電火災警報器 (年 月 日実施)	(1) 電源表示灯は点灯しているか。 (2) 受信機の外形に変形、損傷、腐食等がなく、ほこり、錆等で固着していないか。	
非 常 ベ ル (年 月 日実施)	(1) 表示灯は点灯しているか。 (2) 操作上障害となる物がないか。 (3) 押しボタンの保護板に破損、変形、損傷、脱落等がないか。	

放送設備 (年 月 日実施)	(1) 電源監視用の電源電圧計の指示が適正か。電源監視用の表示灯が正常に点灯しているか。 (2) 試験的に放送設備により、放送ができるか確認する。	
避難器具 (年 月 日実施)	(1) 避難に際し、容易に接近できるか。 (2) 格納場所の付近に物品等が置かれ、避難器具の所在がわかりにくくなっているか。 (3) 開口部付近に書棚、展示台等が置かれ、開口部をふさいでいないか。 (4) 降下する際に障害となるものがなく、必要な広さが確保されているか。 (5) 標識に変形、脱落、汚損がないか。	
誘導灯 (年 月 日実施)	(1) 改装等により、設置位置が不適正になっていないか。 (2) 誘導灯の周囲には、間仕切り、衝立、ロッカー等があり、視認障害となっていないか。 (3) 外箱及び表示面は、変形、損傷、脱落、汚損等がなく、かつ適正な取り付け状態であるか。 (4) 不点灯、ちらつき等がないか。	
消防用水 (年 月 日実施)	(1) 周囲に樹木等使用上の障害となる物がないか。 (2) 道路から吸管投入口又は採水口までの消防自動車の進入通路が確保されているか。 (3) 地下式の防火水槽、池等は、水量が著しく減少していないか。	
連結散水設備 (年 月 日実施)	(1) 送水口の周囲は、消防自動車の接近に支障がないか、また送水活動に障害となる物がないか。 (2) 送水口に変形、損傷、著しい腐食等がないか。 (3) 散水ヘッドの各部に変形、損傷等がないか。 (4) 散水ヘッドの周囲には、散水を妨げる広告物、棚等の障害物がないか。	
連結送水管 (年 月 日実施)	(1) 送水口の周囲は、消防自動車の接近に支障がないか、また送水活動に障害となる物がないか。 (2) 送水口に変形、損傷、著しい腐食等がないか。 (3) 放水口の周囲には、ホースの接続や延長等の使用上の障害となる物がないか。 (4) 放水口を格納する箱は変形、損傷、腐食等がなく、扉の開閉に異常がないか。 (5) 表示灯は点灯しているか。	
非常コンセント設備 (年 月 日実施)	(1) 周囲に使用上障害となる物がないか。 (2) 保護箱は変形、損傷、腐食等がなく、容易に扉の開閉ができるか。 (3) 表示灯は点灯しているか。	
備考		
検査実施者氏名		統括防火管理者確認

(備考) 不備・欠陥がある場合には、直ちに統括防火管理者に報告する。

(凡例) ○…良 ×…不備・欠陥 ⊗…即時改修

別表 4

自主検査チェック表「防火対象物等」

実施項目及び確認箇所		検査結果
建築物構造	(1) 基礎部 上部の構造体に影響を及ぼすような沈下・傾き・ひび割れ・欠陥等がないか。	
	(2) 柱・はり・壁・床 コンクリートに欠損・ひび割れ・脱落・風化等はないか。	
	(3) 天井 仕上材に、はく落・落下のおそれのあるたるみ・ひび割れ等がないか。	
	(4) 窓枠・サッシ・ガラス 窓枠・サッシ等には、ガラス等の落下、又は枠自体のはずれのおそれのある腐食、ゆるみ、著しい変形等	
	(5) 外壁（貼石・タイル・モルタル） 貼石・タイル・モルタル等 れ・浮き上り等が生じていないか。	ト のあるひび割
	(6) 屋外階段 各構成部材及びその結合部に、ゆるみ・ひび割れ・腐食・老化等はないか。	
	(7) 手すり 支柱が破損・腐食していないか。また、取り付け部にゆるみ・浮きがないか。	
	(8) 消防隊非常用進入口は表示されているか。また、進入障害はないか。	
防火施設	(1) 外壁の構造及び開口部等 ① 外壁の耐火構造等に損傷はないか。 ② 外壁の近く及び防火戸の内外に防火上支障となる可燃物の堆積及び避難の障害となる物品等を置いていないか。 ③ 防火戸は円滑に開閉できるか。	
	(2) 防火区画 ① 防火区画を構成する壁、天井に破損がないか。 ② 階段内に配管、ダクト、電気配線等が貫通していないか。 ③ 自動開閉装置（ドアチェック等）付の防火戸・防火シャッターのくぐり戸が完全に閉まるか。 〔確認要領〕 ○ 常時閉鎖式は最大限まで開放して閉まるのを確認する。 ○ 煙感知器連動閉鎖式は、防火戸を止めているマグネット等を手動により外し自動的に閉鎖するのを確認する。 ④ 防火シャッターの降下スイッチを作動させ、防火シャッターが最後まで降下するか。 ⑤ 防火戸・防火シャッターが閉鎖した状態で、隙間が生じていないか。 ⑥ 防火ダンパーの作動状況は良いか。	
	(1) 廊下・通路 ① 有効幅員が確保されているか。 ② 避難上支障となる設備・機器等の障害物を配置していないか。	
	(2) 階段 ① 手すりの取り付け部の緩みと手すり部分の破損がないか。 ② 階段室の内装は不燃材料になっているか。 ③ 階段室に設備・機器等の障害物を配置していないか。 ④ 非常用照明がバッテリーで点灯するか。	
	(3) 避難階の避難口（出入口） ① 扉の開放方向は避難上支障ないか。 ② 避難扉の錠は内部から容易に開けられるか。 ③ 避難階段等に通ずる出入口の幅は適切か。 ④ 避難階段等に通ずる出入口・屋外への出入口の付近に障害物はないか。	

火 気 使 用 設 備 器 具	(1)	厨房設備（コンロ、レンジ、フライヤー等）、給湯器等 ① 可燃物品から適正な距離が保たれているか。また、周辺部は炭化していないか。 ② ガス配管等は、亀裂、老化、損傷していないか。 ③ 油脂を含む蒸気を発生させる厨房設備の天蓋、グリスフィルター、防火ダンパー及び排気ダクトは、清掃されているか。 ④ 防火ダンパーに変形、損傷がなく、かつ、正常に作動するか。 ⑤ 煙突、排気筒及び排気ダクトに変形、損傷がないか。また、可燃物品から適正な距離が保たれているか。				
	(2)	暖房器具（ガストーブ、石油ストーブ等） ① 自動消火装置は、適正に機能するか。 ② 火気周囲は、整理整頓されているか。				
	電 気 設 備	(1)	変電設備 ① 電気技術主任者等の資格を有する者が検査を行っているか。 ② 変電設備の周囲に可燃物を置いていないか。 ③ 変電設備に異音、過熱はないか。			
		(2)	電気器具 ① たこ足の接続を行っていないか。 ② 許容電流の範囲内で電気器具を適正に使用しているか。			
	危 険 物 施 設	(1)	少量危険物貯蔵取扱所 ① 標識は掲げられているか。 ② 掲示板（類別・数量等）には、正しく記載されているか。 ③ 換気設備は適正に機能しているか。 ④ 容器の転倒、 ⑤ 整理清掃状況 ⑥ 危険物の漏れ ⑦ 屋内タンク、地下	先の消防設備の表と同様に、該当しないところを訂正または、削除してください。		
指定可燃物貯蔵取扱所 ① 標識は掲げられているか。 ② 貯蔵取扱所周辺に火気はないか。 ③ 整理整頓（集積）の状況は良いか。						
検査実施者氏名		検査実施日	検査実施者氏名	検査実施日	統括防火管理者	
構造関係		年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	
防火関係		年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	
避難関係		年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	
火気設備器具		年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	
電気設備		年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	
危険物施設		年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	

(備考) 不備・欠陥がある場合には、直ちに統括防火管理者に報告する。

(凡例) ○…良 ×…不備・欠陥 ⊗…即時改修

防火管理業務の委託状況

防火対象物の名称	○×商事ビル
管理権原者氏名	代表取締役 消防太郎
防火管理者氏名	梶 消三
受託者の氏名 及び住所 法人にあっては 名称及び主たる 事務所の所在地	氏名（名 称） _____ 住所（所在地） _____ TEL _____ 担当事務所 _____ TEL _____
受託者の行う 防火管理業務 の範囲	
受託者の行う 防火管理業務 の方法	

夜間警備委託している会社に防計画で提出する委託状況の用紙2部必要である。」と言ってください。ここから下を記入した本表または、同様の表が貰えます。

夜間警備委託している会社に「消防計画で提出する委託状況の用紙が2部必要である。」と言ってくださいれば、ここから下を記入した本表と同じまたは、同様の表が貰えます。

訓練をした後、または、訓練をする前に提出してください。

これは訓練後提出時の例です。できれば、訓練後の方が具体的な内容、反省点など記入しやすいと思います。

消防計画提出時は何も記入せず提出してください。 平成 年 月 日

消 防 訓 練 （ 計 画 ・ 実 施 ） 通 知 書

今治市消防長

事業所名 ○×商事ビル

代表者氏名 消防 太郎

電話 (〇〇) ××××

次のとおり消防訓練を（計画・実施）しましたので通知します。

防火対象物の所在地	今治市△△町1丁目1番地1号		
防火対象物の用途（区分）	特定複合用途（ 16項イ ）		
防火対象物の名称	○×商事ビル		
防火管理者	梶 消三	訓練参加者数	98 人
訓練実施日	平成26年 4月 1日 12時00分から 13時00分まで		
訓練の種類別	☒ 消火訓練	☒ 通報訓練	☒ 避難訓練
訓練の概要	訓練想定 1階調理室から出火し、自動火災警報器にて覚知したものとして訓練を実施したもの。 消火訓練 事務所の受信機を見て、出火場所に向かい最寄りの消火器を持ち、火点へ15秒間構える。天井まで炎が達したため、避難誘導に移る。 通報訓練 事務所受信機確認後、火点に向かい、誤報ではなく本物の火災である旨を携帯電話にて事務所に送り、事務所職員は放送にて在館者へ通知するとともに、火点通報係は消防本部へ火災の119番通報を行い、そのまま、消火班とともに、消火を行う。 避難訓練 職員をお客に見立て、曲がり角・エレベーター前などの配置につき、大声で適切な避難経路を誘導し、建物前駐車場前に集合させる。 訓練終了後、防火管理者の指導により、消防本部から借りた水消火器5本にて消火訓練を実施した。ハンドマイクや、ヘルメットなども準備すべきであると意見が出た。		

▲別表 7

一斉帰宅抑制における従業員等のための備蓄（例）

備蓄場所	備蓄品 (1人分/日の備蓄量)		<u>30</u> 人/3日分の備蓄量
<u>3</u> 階 <u>倉庫A</u>	食料品	アルファ化米(3食分)	270食
		乾パン(1缶)	90缶
		缶詰(3缶)	270缶
	飲料水	ミネラルウォーター (3リットル)	270リットル
	災害時要援護者用	簡易ベッド	1床
		簡易間仕切り壁	パーティション4枚
		乳幼児用食品	10食
	その他の物資	粉ミルク	1缶
		哺乳器	1個
		車いす	1台
		毛布・保温シート等 (1枚/人)	30枚
		簡易トイレ	3基
		敷物・ブルーシート等	5枚
		携帯ラジオ	3個
		懐中電灯	3個
		乾電池(単1から単4)	各20本
		使い捨てカイロ(3個)	270個
		ウェットティッシュ	10本
		非常用発電機	1台
		工具類	1セット
		ヘルメット	30個
		軍手	30双
		地図(1都3県)	各2枚
		拡声器	1台

▲別添 1

※この様式は 1 部作成、届出で構いません。

様式第 3（第 2 条第 3 項関係）

南海トラフ地震防災規程送付書				
平成 年 月 日				
今 治 市 長 殿				
(法人にあっては、主たる事務所の所在地)				
住所 ○×商事ビル				
(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)				
氏名 代表取締役 消防太郎 印				
南海トラフ地震防災規程を したので、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に 変更 関する特別処置法第 8 条第 2 項の規定により送付します。				
施設又は事業の名称	○×商事ビル (南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第 8 条第 1 項第 1 号該当)			
施設の場合にあっては当該施設の所在地	今治市△△町 1 丁目 1 番地 1 号			
施設又は事業の概要	特定複合用途			
連 絡 先	住 所	消防 次郎		
	担当の	総務課長	電話番号	090-9876-5432
	名 称			

備考 用紙は、日本工業規格 A 4 とする。

※ここから以下は3部ずつ届出をお願いします。

(① ○×商事ビル) 消防計画

(南海トラフ地震防災規程)

(目的)

第1条 この消防計画（地震防災規程）は、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法に基づき、津波からの円滑な避難の確保に関する事項その他地震防災対策上必要な事項について、人命の安全及び被害の軽減を図ることを目的とする。

(組織)

第2条 東南海・南海地震が発生した場合における防災に関する業務を行う者の組織（以下「地震防災隊」という。）は、次のとおりとし、その編成及び任務を別表第1のとおり指定する。

- 一 地震防災隊に隊長及び副隊長を置く。
- 二 隊長のもとに情報収集連絡班及び避難誘導班を設置し、各々班長を置く。

(隊長等の権限及び業務)

第3条 隊長は、地震防災隊の活動に関する一切の権限をもち、東南海・南海地震に伴う津波警報等が発表された場合等、南海トラフ地震が発生したことを覚知した場合は、次の措置を講ずるものとする。

- 一 情報収集連絡班に地震及び津波に関する情報を収集し、状況を把握する。
- 二 南海トラフ地震が発生したことを覚知した場合、避難の旨及び必要な措置について周知する。
- 三 避難誘導班に顧客等の避難誘導にあたらせる。
- 四 従業員を(② ○×商事ビル前駐車場)に集合させ避難させること。
- 五 前号に掲げるほか、津波からの避難に支障がない範囲で、地震による被害の発生防止又は軽減を図るために必要な措置を行わせること。

一時避難場所：南海トラフ地震では、今治市に津波(33m)が到達するのに161分掛かると想定されています。
ここで、在館者の安否情報を確認し、災害弱者・負傷者を高台等に避難させる班と、健常者で要救助者を瓦礫等から救う救助班とに分けて活動してください。ただし、救助者は決して無理をせず、自分が被害者にならないよう、携帯電話のテレビやラジオ等で情報を収集し、活動限界と判断したら、直ちに避難してください。

2 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故あるとき又は不在のときは、その職務を代理する。

(従業員の責務)

第4条 南海トラフ地震に伴う津波警報等が発表されたとき又は地震が発生したことを覚知した従業員は、直ちに隊長及び情報収集連絡班長にその旨を報告するものとする。

(情報収集連絡班の業務)

第5条 情報収集連絡班は、次の活動を行うものとする。

- 一 隊長の指示に基づき、ただちに地震及び津波に関する情報の収集につとめ、随時隊長に報告すること。
- 二 隊長の指示に基づき、地震及び津波に関する情報及び隊長の命令の内容等防災上必要な情報を、次項に定める手段を使い、顧客、その他の従業員に伝えること。
- 三 あらかじめ幾つかの状況を想定し、それぞれの場合に応じた顧客等に対する情報伝達のための例文、手段等を定めておくこと。

(避難誘導班の業務)

第6条 避難誘導班は、次の活動を行うものとする。

- 一 地震の発生又は隊長の指示に基づき、速やかに別図の位置につき、建物内の避難路の確保及び安全の確認、当該地域の避難場所（別表第1に記載）までの経路を示した地図の掲出等必要な措置を講じ、完了後はその旨を直ちに隊長へ報告すること。
- 二 隊長から避難誘導開始の指示を受けたときは、顧客等を避難誘導すること。
- 三 避難誘導の際には、拡声器等を用いて避難の方法や方向を指示し、混乱の発生防止に努めること。
- 四 顧客等への避難誘導が完了したときは、その旨を確認し、直ちに隊長に報告すること。

(その他不測の事態)

第7条 隊長は、南海トラフ地震が発生した以後の状況等から、この消防計画（地震防災規程）どおりに活動することが困難又は適当でないと判断したときは、これによらないことができる。この場合、隊長は直ちに隊員に必要な指示を与えるものとする。

- 2 各班の班長は、班がこの消防計画（地震防災規程）どおりに活動することが困難又は適当でないと判断したときは、ただちに隊長にその状況を報告し、必要な指示を受けるものとする。

(訓練)

第8条 隊長が行う防災訓練は次による。なお、訓練は年1回以上行うものとする。また、地方公共団体及び関係機関が行う訓練には積極的に参加するものとする。

- 一 情報収集・伝達に関する訓練
- 二 津波からの避難に関する訓練
- 三 その他前各号を統合した総合防災訓練

(教育)

第9条 隊長が従業員等に対して行う教育は次による。

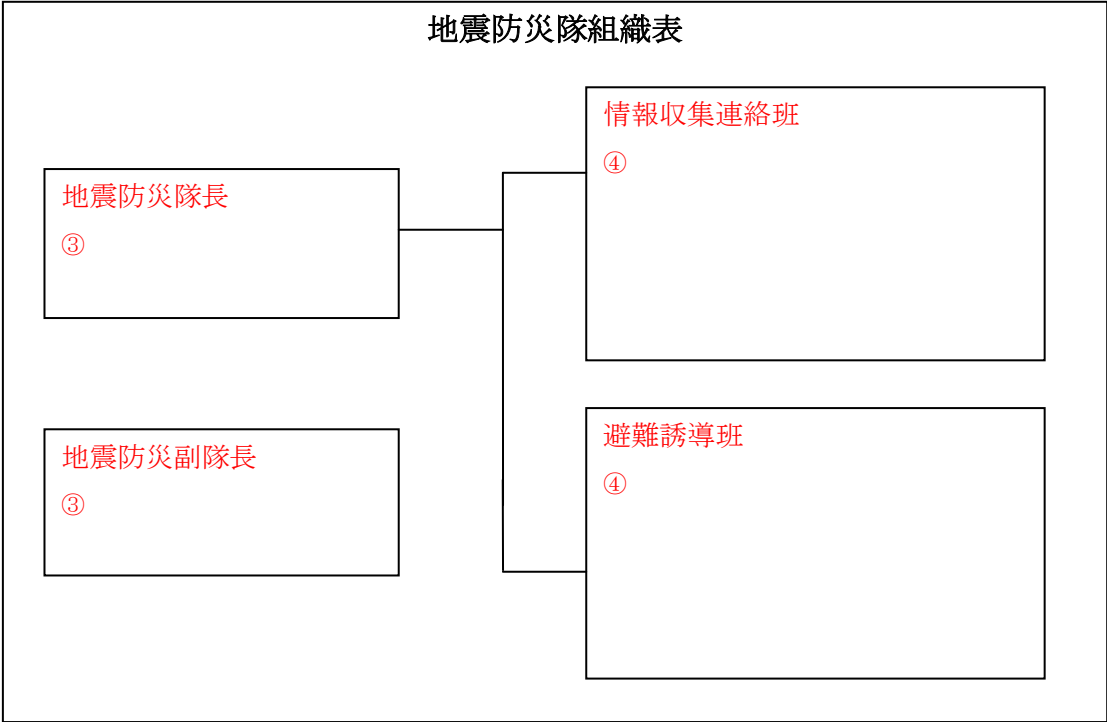
- 一 南海トラフ地震に伴い発生すると予想される地震動及び津波に関する知識
- 二 地震及び津波に関する一般的な知識
- 三 地震が発生した場合に具体的に取るべき行動に関する知識
- 四 従業員等が果たすべき役割
- 五 地震防災対策として現在講じられている対策に関する知識
- 六 今後地震対策として取り組む必要のある課題

(広報)

第10条 隊長が顧客等に対して事前に行う広報は次による。

- 一 地震が発生した場合に出火防止、顧客同士が協力して行う救助活動、自動車運行の自粛等、防災上とるべき行動に関する知識
- 二 正確な情報入手の方法
- 三 防災関係機関が講ずる災害応急対策等の内容
- 四 各地域における避難対象地区、急傾斜地崩壊危険箇所等に関する知識
- 五 各地域における避難地及び避難路に関する知識

別表第 1



地震防災隊活動要領

担当区分	任務内容
地震防災隊長	1 報収集連絡班に地震及び津波に関する情報の収集にあたらせること。 2 南海トラフ地震が発生したことを各班長に伝達するとともに、当該施設内にその旨及び必要な措置について周知すること。 3 避難誘導班に顧客等の避難誘導にあたらせること。 4 従業員を集合させ避難させること。 5 前号に掲げるほか、津波からの避難に支障がない範囲で、地震による被害の発生防止又は軽減を図るために必要な措置を行わせること。
情報収集連絡班	1 隊長の指示に基づき、ただちに地震及び津波に関する情報の収集につとめ、随時隊長に報告すること。 2 隊長の指示に基づき、地震及び津波に関する情報及び隊長の命令の内容等防災上必要な情報を顧客、その他の従業員に伝えること。 3 あらかじめ幾つかの状況を想定し、それぞれの場合に応じた顧客等に対する情報伝達のための例文、手段等を定めておくこと。
避難誘導班	1 地震の発生又は隊長の指示に基づき、速やかに別図の位置につき、建物内の避難路の確保及び安全の確認、当該地域の避難場所までの経路を示した地図の掲出等必要な措置を講じ、完了後はその旨を直ちに隊長へ報告すること。 2 隊長から避難誘導開始の指示を受けたときは、顧客等を避難誘導すること。 3 避難誘導の際には、拡声器等を用いて避難の方法や方向を指示し、混乱の発生防止に努めること。 4 顧客等への避難に報告すること。

(⑤避難場所

◎◎小学校

最終避難場所：市が指定した公共の避難場所へ避難してください。
また、貴建物から避難場所への避難経路を矢印で地図等を利用し、作成して添付してください。

直ちに隊長